




Test report

Customer : Fany Joko Sutrisno
Material : ABS Lapis Chrome
Notes : Arus 1
Test standard : ASTM D785
Test condition : R Scale
Tester : Yotam

Results:

No.	HRF
1.1	111,20
1.2	111,30
1.3	112,90

Series graph:

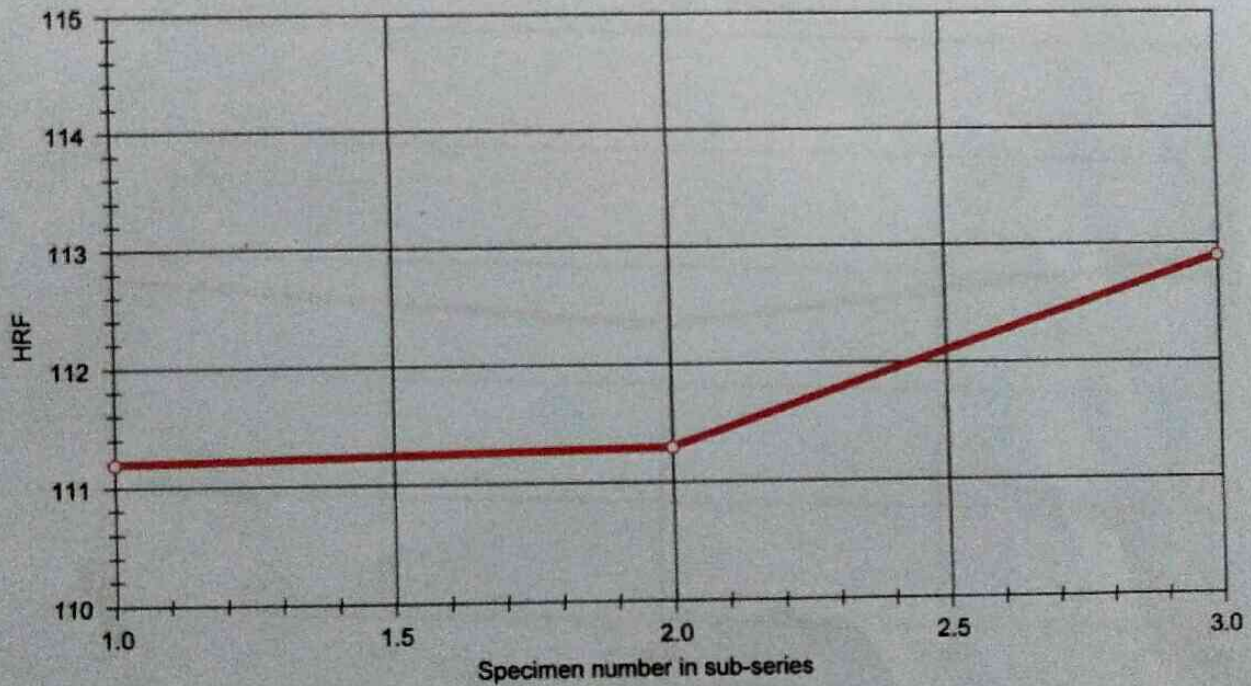

Statistics:

Series	HRF
n = 3	
x	111,80
s	0,95
v [%]	0,85



POLITEKNIK ATMI SURAKARTA

Kampus I : Jl. Mojo No. 1 Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466 • Fax : +62 271 714390

Kampus II : Jl. Adi Sucipto Km 9,5 Karanganyar 57174. Phone: +62 271 7686220

Kotak Pos 215 Surakarta 57102, Jawa Tengah, Indonesia.

E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website <http://www.atmi.ac.id>

Zwick / Roell


Test report

Customer : Fany Joko Sutrisno
Material : ABS Lapis Chrome
Notes : Arus 3
Test standard : ASTM D785
Test condition : R Scale
Tester : Yotam

Results:

No.	HRF
1.1	112,80
1.2	112,50
1.3	113,20

Series graph:

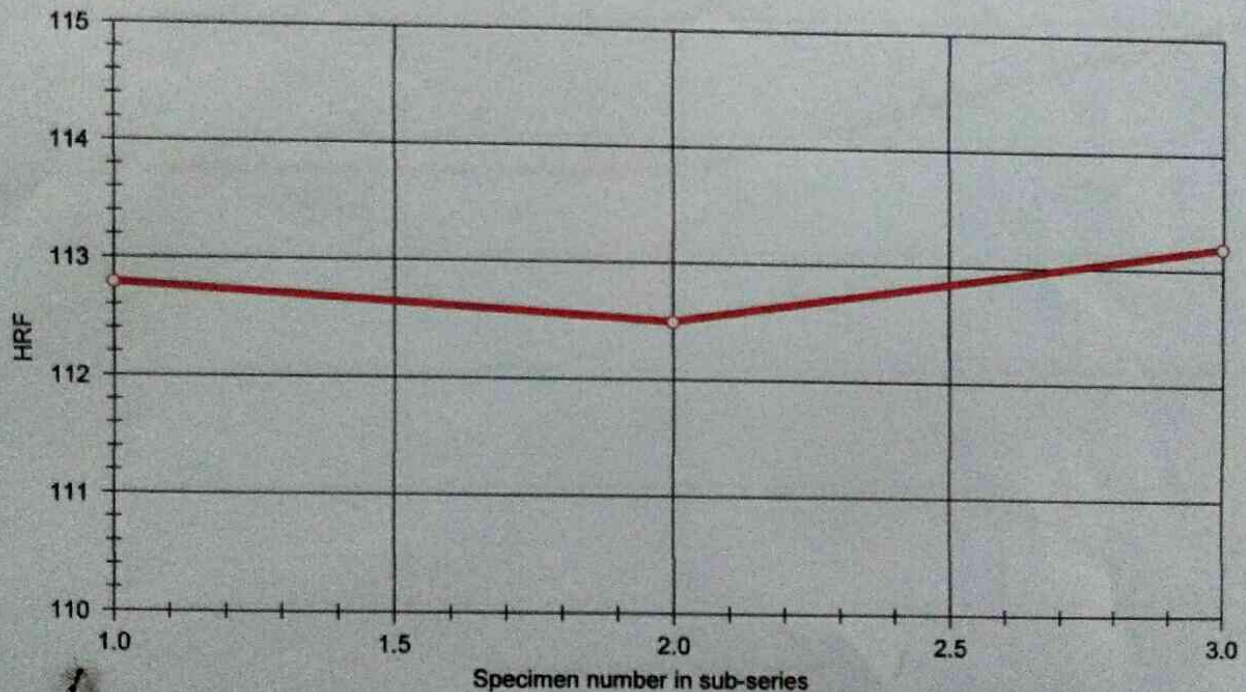

Statistics:

Series	HRF
n = 3	
\bar{x}	112,83
s	0,35
v [%]	0,31




Test report

Customer : Fany Joko Sutrisno
Material : ABS Lapis Chrome
Notes : Arus 2
Test standard : ASTM D785
Test condition : R Scale
Tester : Yotam

Results:

No.	HRF
1.1	113,70
1.2	113,70
1.3	115,00

Series graph:

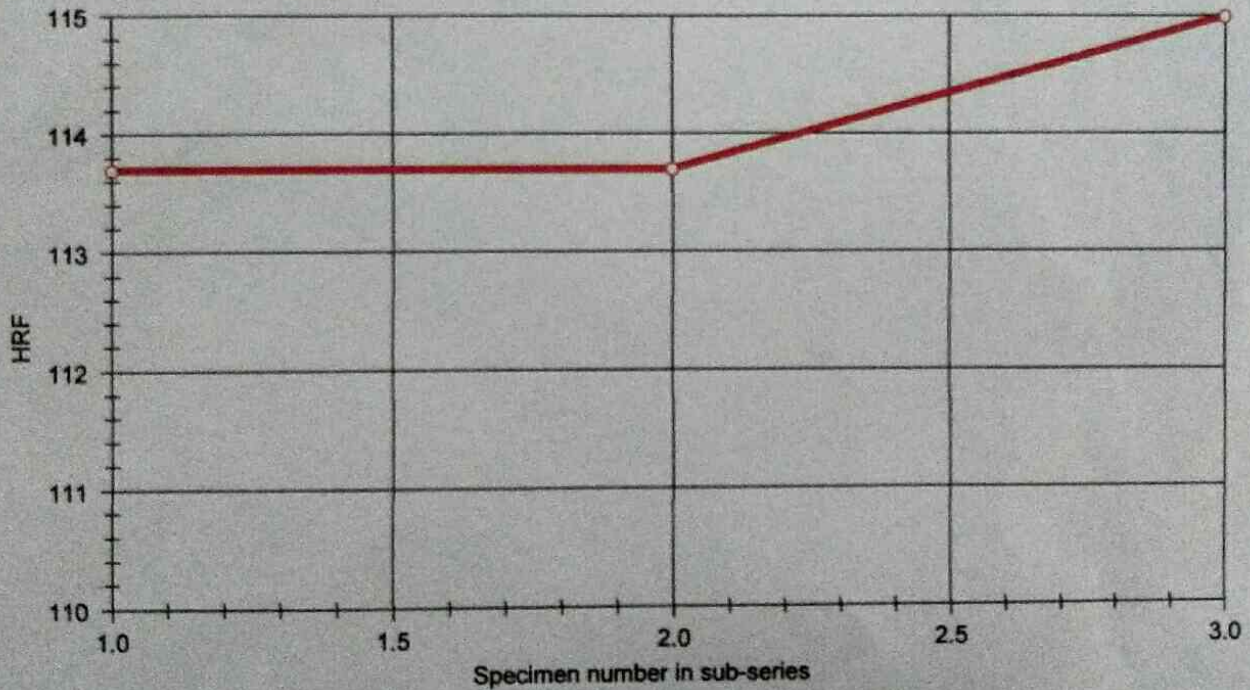

Statistics:

Series	HRF
n = 3	
x	114,13
s	0,75
v [%]	0,66



**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI BAHAN ALAM
LABORATORIUM PENGUJIAN**

Jl. Jogja – Wonosari, Km 31,5, Gading, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
55861, PO.BOX: 174 WNO Telp (+62 274) 392570, Faks : (+62 274) 391168,
website : <http://www.bptba.lipi.go.id/>, e-mail: bptba@mail.lipi.go.id

Laporan Hasil Uji

Laporan No. : 193/LHU/BPTBA/IX/2018
Data Pelanggan
Nama : Fany Joko Sutrisno
Institusi : UMY
Alamat : Kasihan Rt.08 Tamantirto, Kasihan, Bantul
Jumlah Sampel Uji : 3 (Tiga)
Nama Sampel Uji : Elektroplating ABS
Tanggal Penerimaan : 6 September 2018
Tanggal Pengujian : 6 September 2018
Parameter Uji : SEM – EDX Spektrum
: *Instruction Manual for Model SU3500 Scanning Electron Microscope*
Acuan Standar
Hasil Pengujian : Hasil pengujian tersimpan dalam CD dengan nomor
"193/LHU/BPTBA/IX/2018".

Gunungkidul, 6 September 2018

Manajer Teknik,
Laboratorium Pengujian
BPTBA LIPI



Wuri Apriyana, M.Sc.
NIP. 198705032015022001

"Laporan hasil uji merupakan hasil pengukuran, analisa dari sampel yang hanya disebutkan dalam dokumen ini serta tidak diperbolehkan mengubah, menggandakan atau mendistribusikan sebagian atau keseluruhan dari laporan hasil uji ini dalam segala bentuk untuk kepentingan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Manajer Mutu Laboratorium Pengujian BPTBA LIPI"