

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pemeriksaan analisis gradasi agregat halus

Bahan : Pasir Progo
 Asal : Sungai Progo
 Diperiksa : 14 Desember 2018

Tabel 1. Hasil pemeriksaan gradasi butiran agregat halus *sample 1*

Ukuran	Lubang Ayakan (mm)	Berat tertahan (gram)	Berat tertahan (%)	Berat tertahan kumulatif (%)	Berat lolos kumulatif (%)
No. 4	4,75	0	0	0	100
No. 8	2,36	25	2,5	2,5	97,5
No. 16	1,18	147	14,7	17,2	82,8
No. 30	0,6	280	28,0	45,2	54,8
No. 50	0,3	246	24,6	69,8	30,2
No. 100	0,15	205	20,5	90,3	9,7
Pan		97	9,7	100	0
Total		1000	100	325	

Analisis hitungan:

a. Contoh saringan no.16

Persen berat tertahan:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Berat Tertahan}}{\text{Total}} \times 100\% \\
 &= \frac{147}{1000} \times 100\% \\
 &= 14,7\%
 \end{aligned}$$

b. Contoh saringan no.16

Persen berat tertahan kumulatif:

$$= \text{Persen berat tertahan no.8} + \text{Persen berat tertahan no.16}$$

$$= 2,5 + 14,7$$

$$= 17,2\%$$

c. Komulatif contoh saringan no.16

Persen berat lolos komulatif:

$$= 100 - 17,2$$

$$= 82,8\%$$

d. Modulus halus butir (MHB)

$$= \frac{\text{jumlah berat tertahan komulatif}}{100}$$

$$= \frac{225}{100}$$

$$= 2,25\%$$

Tabel 2. Hasil pemeriksaan gradasi butiran agregat halus *sample 2*

Ukuran	Lubang Ayakan (mm)	Berat tertahan (gram)	Berat tertahan (%)	Berat tertahan komulatif (%)	Berat lolos komulatif (%)
No. 4	4,75	0	0	0	100
No. 8	2,36	39	3.9	3.9	96.1
No. 16	1,18	152	15.2	19.1	80.9
No. 30	0,6	273	27.3	46.4	53.6
No. 50	0,3	215	21.5	67.9	32.1
No. 100	0,15	197	19.7	87.6	12.4
Pan		124	12.4	100	0
Total		1000	100	324.9	

Analisis hitungan:

a. Contoh saringan no.16

Persen berat tertahan:

$$= \frac{\text{Berat Tertahan}}{\text{Total}} \times 100\%$$

$$= \frac{152}{1000} \times 100\%$$

$$= 15,2\%$$

b. Contoh saringan no.16

Persen berat tertahan komulatif:

$$= \text{Persen berat tertahan no.8} + \text{Persen berat tertahan no.16}$$

$$= 3,9 + 15,2$$

$$= 19,1\%$$

c. Komulatif contoh saringan no.16

Persen berat lolos komulatif:

$$= 100 - 19,1$$

$$= 80,9\%$$

d. Modulus halus butir (MHB)

$$= \frac{\text{jumlah berat tertahan komulatif}}{100}$$

$$= \frac{224,9}{100}$$

$$= 2,25\%$$

Tabel 3. Hasil pemeriksaan gradasi butiran agregat halus *sample 3*

Ukuran	Lubang Ayakan (mm)	Berat tertahan (gram)	Berat tertahan (%)	Berat tertahan komulatif (%)	Berat lolos komulatif (%)
No. 4	4,75	0	0	0	100
No. 8	2,36	30.5	3.05	3.05	96.95
No. 16	1,18	116.5	11.65	14.7	85.3
No. 30	0,6	280	28	42.7	57.3
No. 50	0,3	352.5	35.25	77.95	22.05
No. 100	0,15	192.5	19.25	97.2	2.8
Pan		28	2.8	100	0
Total		1000	100	335.6	

Analisis hitungan:

a. Contoh saringan no.16

Persen berat tertahan:

$$= \frac{\text{Berat Tertahan}}{\text{Total}} \times 100\%$$

$$= \frac{116,5}{1000} \times 100\%$$

$$= 11,65\%$$

b. Contoh saringan no.16

Persen berat tertahan komulatif:

$$= \text{Persen berat tertahan no.8} + \text{Persen berat tertahan no.16}$$

$$= 3,05 + 11,65$$

$$= 14,7\%$$

c. Komulatif contoh saringan no.16

Persen berat lolos komulatif:

$$= 100 - 14,7$$

$$= 85,3\%$$

d. Modulus halus butir (MHB)

$$= \frac{\text{jumlah berat tertahan komulatif}}{100}$$

$$= \frac{236}{100}$$

$$= 2,36\%$$

Lampiran 2. Pemeriksaan kadar air agregat halus

Bahan : Pasir Progo
 Asal : Sungai Progo
 Diperiksa : 22 Februari 2019

Tabel 1. Hasil pemeriksaan kadar air agregat halus

Uraian	Benda Uji			
	Satuan	1	2	3
Berat Wadah (W1)	gram	126	299	283
Berat wadah + Berat isi pasir (W2)	gram	1126	1299	1283
Berat wadah + Berat isi pasir keluar oven (W3)	gram	1105	1280	1265
Berat Air (W4)	gram	21	19	18
kadar air	%	2.150	1.940	1.830
Rata - rata	%	1.970		

Analisis hitungan:

a. Berat air = $W2 - W3$

Contoh benda uji 1 = $1126 - 1105$

= 21 gr

b. Kadar air = $\frac{W4}{W3 - W1} \times 100\%$

Contoh benda uji 1 = $\frac{21}{1105 - 126} \times 100\%$

= 2,150%

c. Kadar air rata-rata = $\frac{KA1 + KA2 + KA3}{3}$

= $\frac{2,15 + 1,94 + 1,83}{3}$

= 1,970%

Lampiran 3. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air agregat halus

Bahan : Pasir Progo
 Asal : Sungai Progo
 Diperiksa : 17 Desember 2018

Tabel 1. Data pemeriksaan berat jenis agregat halus

Uraian	Satuan	Benda Uji		
		1	2	3
Berat pikno berisi pasir dan air (Bt)	gram	1089	1076	1081
Berat pasir setelah kering (Bk)	gram	489	488	482
Berat pikno berisi air (B)	gram	773	767	773
Berat pasir keadaan jenuh kering muka (SSD)	gram	500	500	500

Tabel 2. Hasil pemeriksaan berat jenis agregat halus

Uraian	Satuan	Benda Uji			Rata-rata
		1	2	3	
Berat jenis curah		2.658	2.555	2.510	2.797
Berat jenis jenuh kering muka		2.717	2.618	2.604	2.825
Berat jenis tampak		2.827	2.726	2.770	2.878
Penyerapan air agregat halus	%	2.249	2.459	3.734	2,814

Analisis Hitungan:

- a. Berat jenis curah
- $$= \frac{Bk}{B+SSD-Bt}$$
- Contoh benda uji 1
- $$= \frac{489}{773+500-1089}$$
- $$= 2,658$$
- b. Berat jenis jenuh kering muka
- $$= \frac{500}{B+SSD-Bt}$$
- Contoh benda uji 1
- $$= \frac{500}{773+500-1089}$$
- $$= 2,717$$

- c. Berat jenis tampak $= \frac{Bk}{B+Bk-Bt}$
 Contoh benda uji 1 $= \frac{489}{773+489-1089}$
 $= 2,827$
- d. Penyerapan air agregat kasar $= \frac{SSD-Bk}{Bk} \times 100\%$
 Contoh benda uji 1 $= \frac{500-489}{489} \times 100\%$
 $= 2,249\%$
- e. Berat jenis jenuh kering muka rata-rata $= \frac{SSD1+SSD2+SSD\#}{3}$
 $= \frac{2,717+2,618+2,604}{3}$
 $= 2,646$

Lampiran 4. Pemeriksaan berat satuan agregat halus

Bahan : Pasir Progo
 Asal : Sungai Progo
 Diperiksa : 19 Desember 2018

Tabel 1. Hasil pemeriksaan berat satuan agregat halus

Uraian	Satuan	Benda Uji		
		1	2	3
Berat bejana kosong (B1)	gr	10160	10160	10160
Berat bejana kosong +pasir	gr	19240	19185	19420
Berat satuan	gr/cm ³	1.713	1.703	1.747
Rata - rata	gr/cm ³	1.721		

Analisis hitungan:

a. Bejana: $d = 15 \text{ cm}$
 $h = 30 \text{ cm}$

b. Volume bejana kosong $= \frac{1}{4}\pi r^2 t$
 $= \frac{1}{4}\pi \times 15^2 \times 30$
 $= 5301 \text{ cm}^3$

c. Berat satuan (B_{sat}) $= \frac{B_2 - B_1}{Volume}$
 Contoh benda uji 1 $= \frac{19240 - 10160}{5301}$
 $= 1,713 \text{ gr/cm}^3$

d. Berat satuan rata-rata $= \frac{B_{1sat} + B_{2sat} + B_{3sat}}{3}$
 $= \frac{1,713 + 1,703 + 1,747}{3}$
 $= 1,721 \text{ gr/cm}^3$

Lampiran 5. Pemeriksaan kadar lumpur agregat halus

Bahan : Pasir Progo
 Asal : Sungai progo
 Diperiksa : 21 Desember 2018

Tabel 1. Hasil pemeriksaan kadar lumpur agregat halus

Uraian	Satuan	Benda Uji		
		1	2	3
Berat pasir kering tungku sebelum dicuci (W1)	gr	500	500	500
Berat Pasir kering tungku setelah dicuci+nampan (W2)	gr	765	602	611
Berat nampan (W3)	gr	285	127	126
Berat pasir kering tungku setelah dicuci (W4)	%	480	475	485
Kadar lumpur	%	4	5	3
Rata-rata	%	4		

Analisis hitungan:

- a. Berat pasir kering tungku setelah dicuci (W4) = $W2 - W3$
 Contoh benda uji 1 = $765 - 285$
 = 480
- b. Kadar lumpur = $\frac{W1-W4}{W1} \times 100\%$
 Contoh benda uji 1 = $\frac{500-480}{500} \times 100\%$
 = 4%
- c. Rata-rata kadar lumpur = $\frac{KL1+KL2+KL3}{3} \times 100\%$
 = $\frac{4+5+3}{3} \times 100\%$
 = 4%

Lampiran 6. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air agregat kasar

Bahan : Kerikil Clereng
 Asal : Clereng
 Diperiksa : 21 Desember 2018

Tabel 1. Hasil pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air agregat kasar

Uraian	Satuan	Benda Uji		
		1	2	3
Berat kerikil setelah dikeringkan (Bk)	gram	3000	3000	3000
Berat kerikil didalam air (Ba)	gram	1882	1891	1891
Berat kerikil keadaan jenuh (Bj)	gram	3086	3087	3081

Tabel 2. Hasil pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air agregat kasar

Uraian	Satuan	Benda Uji			Rata-rata
		1	2	3	
Berat jenis curah		2.492	2.508	2.521	2.507
Berat jenis kering muka		2.563	2.581	2.589	2.578
Berat jenis tampak		2.683	2.705	2.705	2.698
Penyerapan air agregat kasar	%	2.867	2.900	2.700	2.822
Berat kerikil jenuh rata-rata	gram	3084.667			
Penyerapan air agregat kasar	%	2.822			

Analisis hitungan:

$$a. \text{ Berat jenis curah} = \frac{Bk}{Bj - Ba}$$

$$\text{Contoh benda uji 1} = \frac{3000}{3086 - 1882} = 2,492$$

$$b. \text{ Berat jenis kering muka} = \frac{Bj}{Bj - Ba}$$

$$\text{Contoh benda uji 1} = \frac{3086}{3086 - 1882}$$

$$= 2,563$$

c. Berat jenis tampak $= \frac{Bk}{Bk - Ba}$

Contoh benda uji 1 $= \frac{5000}{5000 - 1882}$

$$= 2,683$$

d. Penyerapan air agregat kasar $= \frac{Bj - Bk}{Bk} \times 100\%$

Contoh benda uji 1 $= \frac{3086 - 3000}{3000} \times 100\%$

$$= 2,867\%$$

e. Berat jenis jenuh rata-rata $= \frac{B \text{ jenis } 1 + B \text{ jenis } 2 + B \text{ jenis } 3}{3}$

$$= \frac{3086 + 3087 + 3081}{3}$$

$$= 3084,667$$

f. Penyerapan air rata-rata AK $= \frac{P.\text{air AK } 1 + P.\text{air AK } 2 + P.\text{air AK } 3}{3}$

$$= \frac{2,867 + 2,900 + 2,700}{3}$$

$$= 2,822$$

Lampiran 7. Pemeriksaa berat satuan agregat kasar

Bahan : Kerikil Clereng
 Asal : Clereng
 Diperiksa : 19 Desember 2018

Tabel 1. Hasil pemeriksaan berat satuan agregat kasar

Uraian	Satuan	Benda Uji		
		1	2	3
Berat bejana kosong (B1)	gr	10160	10160	10160
Berat bejana kosong +kerikil (B2)	gr	18120	18340	18360
Berat satuan	gr/cm ³	1.502	1.543	1.547
Rata - rata	gr/cm ³	1.531		

Analisi hitungan:

a. Bejana: d = 15 cm

h = 30 cm

$$\begin{aligned}
 \text{b. Volume bejana kosong} &= \frac{1}{4}\pi r^2 t \\
 &= \frac{1}{4}\pi \times 15^2 \times 30 \\
 &= 5301 \text{ cm}^3
 \end{aligned}$$

$$\text{c. Berat satuan } (B_{sat}) = \frac{B_2 - B_1}{Volume}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Contoh benda uji 1} &= \frac{18120 - 10160}{5301} \\
 &= 1,502 \text{ gr/cm}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d. Berat satuan rata-rata} &= \frac{B_{1sat} + B_{2sat} + B_{3sat}}{3} \\
 &= \frac{1,502 + 1,543 + 1,547}{3} \\
 &= 1,531 \text{ gr/cm}^3
 \end{aligned}$$

Lampiran 8. Pemeriksaan kadar air agregat kasar

Bahan : Kerikil Clereng
 Asal : Clereng
 Diperiksa : 22 Februari 2019

Tabel 1. Hasil pemeriksaan kadar air agregat kasar

Uraian	Satuan	Benda Uji		
		1	2	3
Berat kerikil keadaan jenuh kering muka (B_1)	gram	3000	3000	3000
Berat kerikil keadaan kering tungku (B_2)	gram	2889	2894	2883
Kadar air	%	3.70	3.53	3.90
Kadar air rata-rata	%	3.71		

Analisis Hitungan:

a. Kadar air

$$\begin{aligned}
 &\text{Contoh benda uji 1} \\
 &= \frac{B_1 - B_2}{B_1} \times 100\% \\
 &= \frac{3000 - 2889}{3000} \times 100\% \\
 &= 3,70\%
 \end{aligned}$$

b. Kadar air rata-rata

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Benda uji 1} + \text{Benda uji 2} + \text{Benda uji 3}}{3} \\
 &= \frac{3,70\% + 3,53\% + 3,90\%}{3} \\
 &= 3,71\%
 \end{aligned}$$

Lampiran 9. Pemeriksaan kadar lumpur agregat kasar

Bahan : Kerikil
 Asal : Clereng
 Diperiksa : 21 Desember 2018

Tabel 1. Hasil pemeriksaan kadar lumpur agregat kasar

Uraian	Satuan	Benda Uji		
		1	2	3
Berat wadah + kerikil setelah dioven pertama (W1)	gr	5235	5230	5425
Berat wadah + kerikil setelah dioven pertama (W2)	gr	4980	4945	5185
Kandungan air (W3 = W1-W2)	gr	255	285	240
Kadar lumpur	%	4,87	5,45	4,42
Rata-rata	%	4,91		

Analisis hitungan:

- a. Kandungan air $= B1 - B2$
 Contoh benda uji 1 $= 5235 - 4980$
 $= 255$
- b. Kadar lumpur $= \frac{B1-B2}{B1} \times 100\%$
 Contoh benda uji 1 $= \frac{2535-4980}{2535} \times 100\%$
 $= 4,87\%$
- c. Rata-rata kadar lumpur $= \frac{KL1+KL2+KL3}{3} \times 100\%$
 $= \frac{4,87+5,45+4,42}{3} \times 100\%$
 $= 4,91\%$

Lampiran 10. Pemeriksaan keausan agregat kasar

Bahan : Kerikil Clereng
 Asal : Clereng
 Diperiksa : 21 Desember 2018

Tabel 1. Pemeriksaan keausan agregat kasar

Uraian	Satuan	Benda Uji		
		1	2	3
Berat sebelum pengujian los angeles (B1)	gram	5000	5000	5000
Berat sesudah pengujian los angeles (B2)	gram	3280	3490	3300
Keausan	%	34,40	30,20	34,00
Keausan rata-rata	%	32,87		

Analisis Hitungan:

$$a. \text{ Keausan} = \frac{B1-B2}{B1} \times 100\%$$

$$\text{Contoh benda uji 1} = \frac{5000-3280}{5000} \times 100\%$$

$$= 34,40\%$$

$$b. \text{ Keausan rata-rata} = \frac{\text{Keausan1}+\text{Keausan2}+\text{Keausan3}}{3}$$

$$= \frac{34,40+30,20+34,00}{3}$$

$$= 32,87\%$$

Lampiran 11. Alat pemeriksaan bahan penyusun beton



Gambar 1 Timbangan



Gambar 2 Kaliper



Gambar 3 Saringan



Gambar 4 Timbangan dalam air




Gambar 5 Mesin los angeles



Gambar 6 Erlenmeyer

Lampiran 12. Alat pemeriksaan sifat segar beton

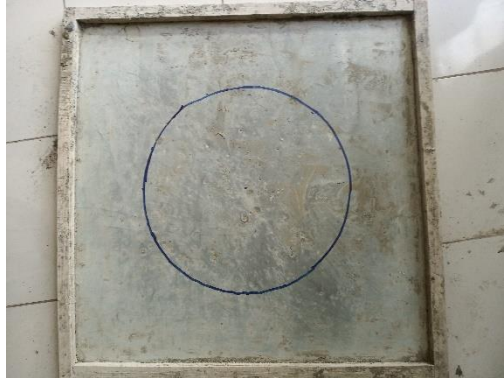

Gambar 7 Meja sebar T50



Gambar 8 Kerucut abrams



Gambar 9 Alat pengujian v-funnel



Gambar 10 Alat pengujian *L-box*

Lampiran 13. Alat pembuatan benda uji



Gambar 10 *Concrete mixer*



Gambar 11 silinder



Gambar 12 cetok



Gambar 13 Gelas ukur 1000 ml



Gambar 14 Nampan



Gambar 15 Mesin uji tarik

Lampiran 14. Bahan penyusun beton



Gambar 16 Semen holcim power max



Gambar 17 *Silica fume*



Gambar 18 Kerikil Agregat kasar (kerikil clereng)



Gambar 19 Agregat halus (pasir progo)



Gambar 20 Air



Gambar 21 *Superplasticizer* (Sikament LN)



Gambar 22 Serat *nylon*

Lampiran 15. Proses pengujian beton segar (*fresh properties*)



Gambar 23 Pengujian meja sebar dan T50



Gambar 24 Pengujian *v-funnel*



Gambar 25 Pengujian l-box

Lampiran 16. Proses pengujian kuat tarik:



Gambar 26 Pengukuran diameter benda uji silinder



Gambar 27 Pengukuran tinggi benda uji silinder



Gambar 28 Pengujian kuat tarik beton



Gambar 29 Beton normal setelah dilakukan uji tekan




Gambar 30 Beton berserat setelah dilakukan uji kuat tarik

Lampiran 17. Hasil pengujian kuat tarik

**Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Concrete Testing

Construction Name		Sidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/08/2019			Report No.		N 7 / 1			
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	660.52	16410	353.3	14.2	0.5	300.0	0.6	7		

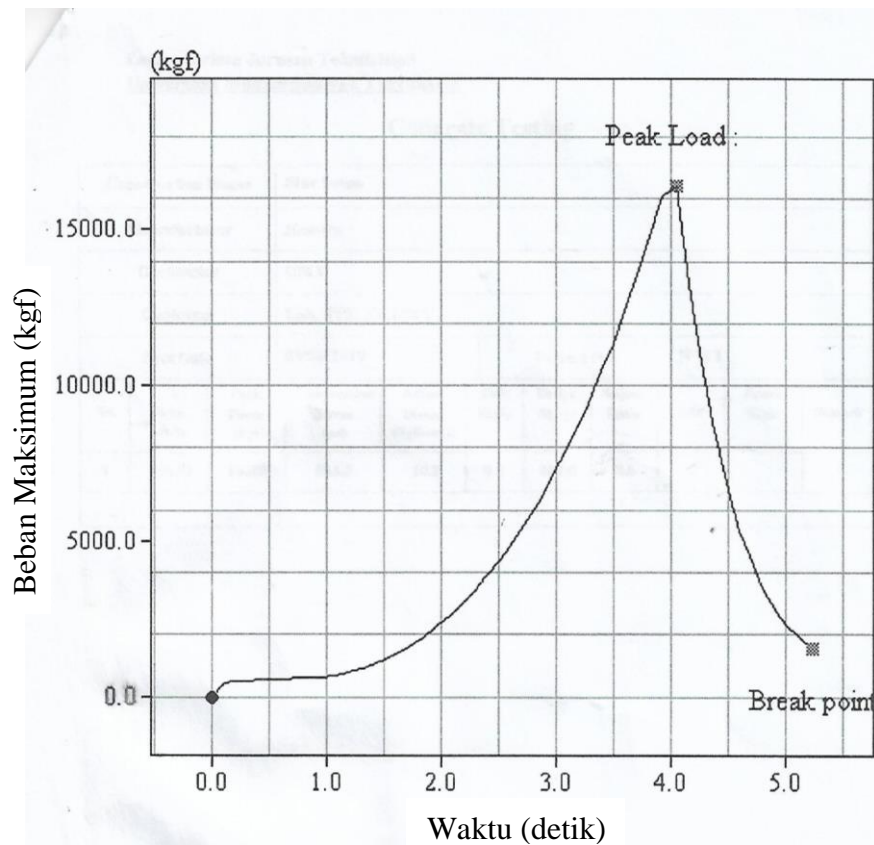


Gambar 31 Hubungan beban maksimum dan waktu (beton normal usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/08/2019			Report No.			N 7/2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	660.52	14410	310.3	12.5	0.5	300.0	0.6	7		

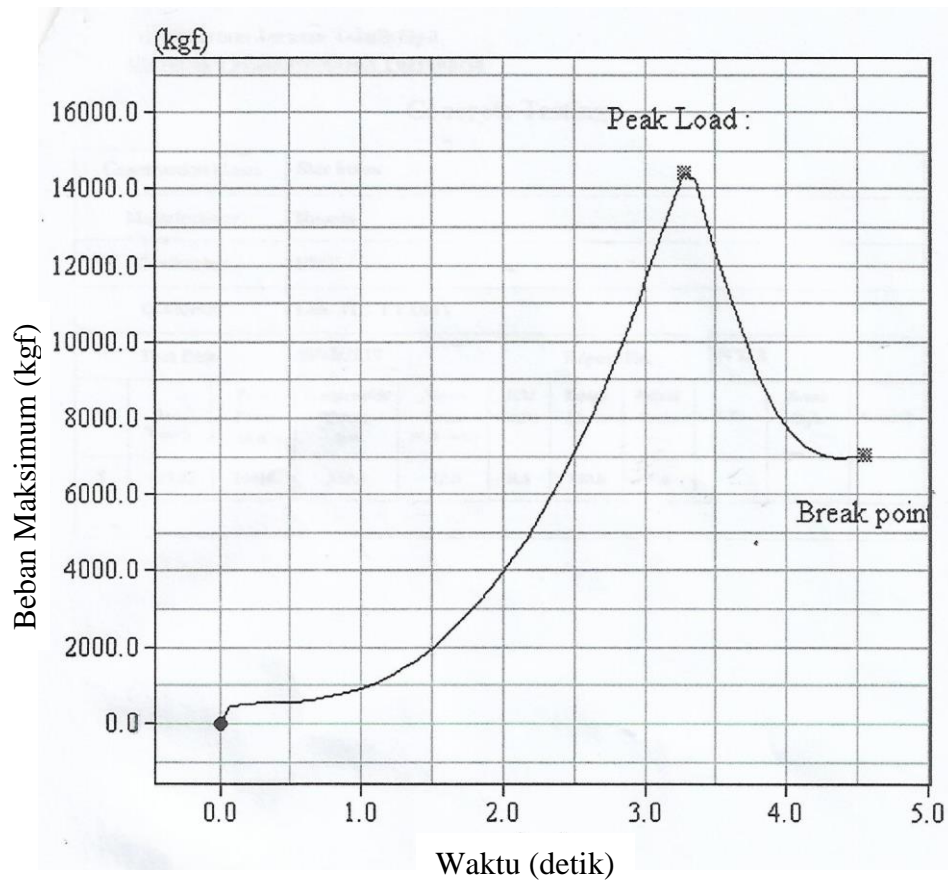


Gambar 32 Hubungan beban maksimum dan waktu (beton normal usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/08/2019			Report No.			N 7/3		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	660.52	15060	324.3	13.0	0.5	300.0	0.6	7		

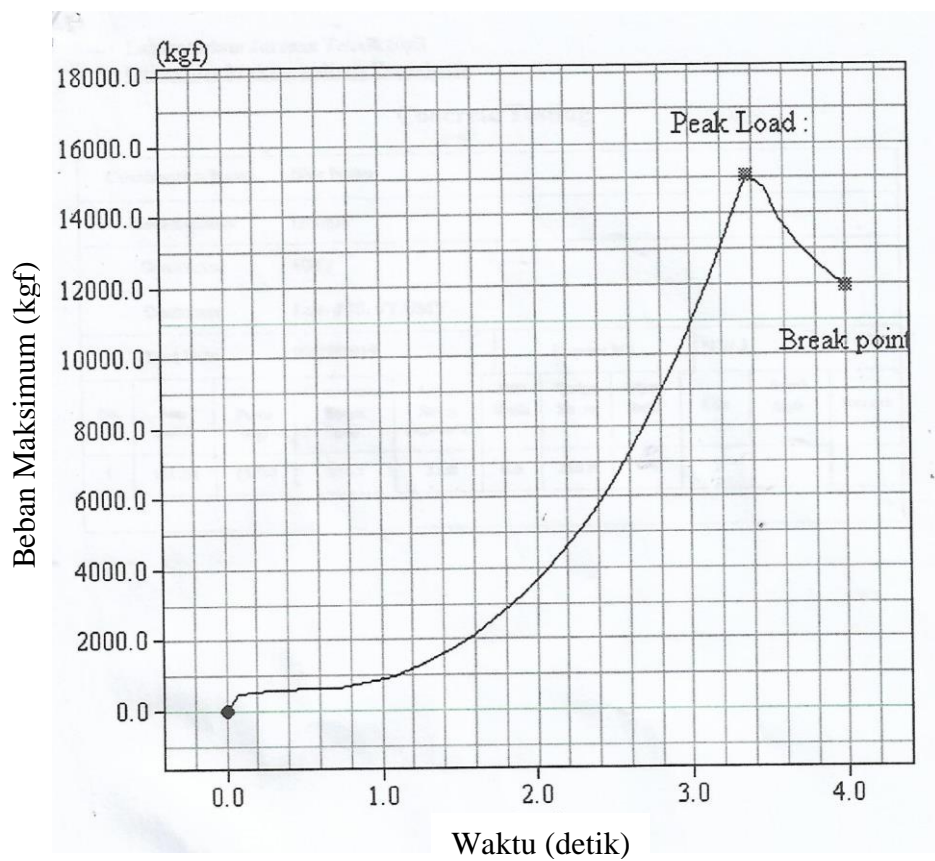


Gambar 33 Hubungan beban maksimum dan waktu (beton normal usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/08/2019			Report No.			N 14/1		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	697.46	17390	354.6	14.0	0.5	300.0	0.6	14		

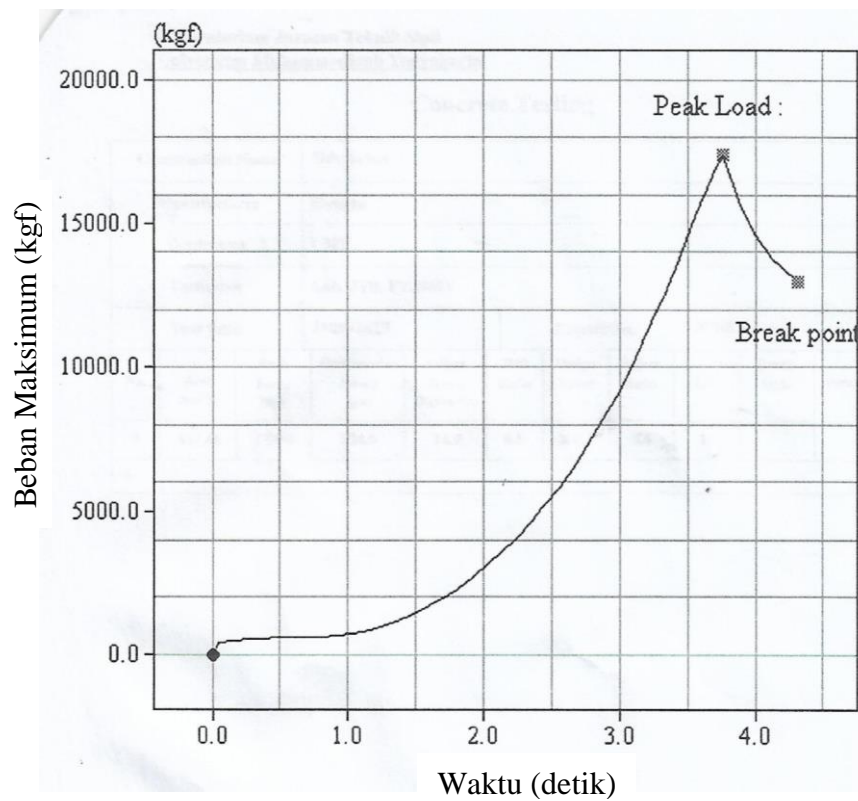


Gambar 34 Hubungan beban maksimum dan waktu (beton normal usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/08/2019			Report No.			N 14/ 2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	707.80	18480	371.3	14.8	0.5	300.0	0.6	14		

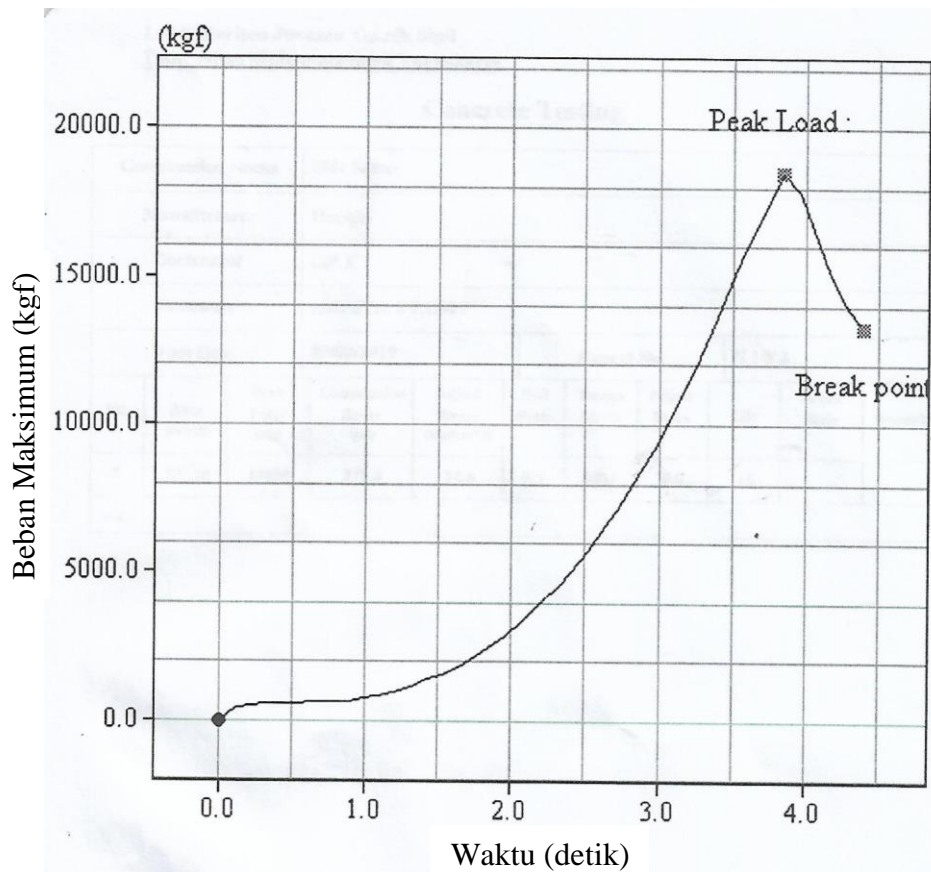


Gambar 35 Hubungan beban maksimum dan waktu (beton normal usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/08/2019			Report No.			N 14/3		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	705.92	19860	400.1	15.8	0.5	300.0	0.6	14		

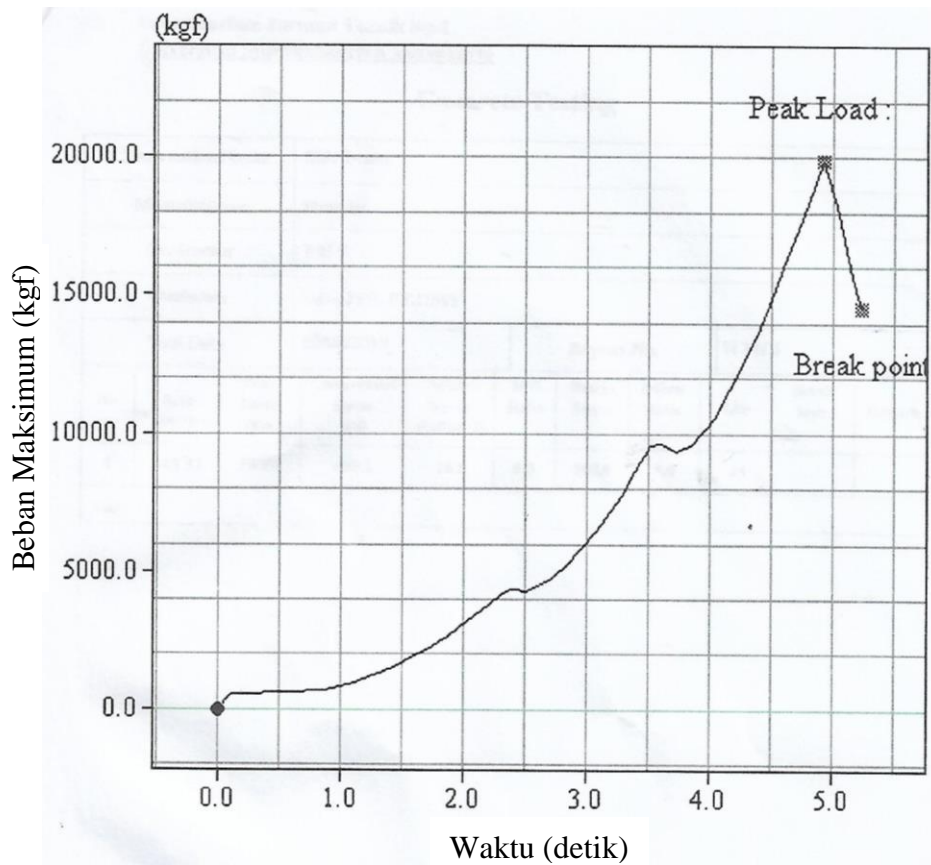


Gambar 36 Hubungan beban maksimum dan waktu (beton normal usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btm								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/18/2019			Report No.			N 1		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	672.88	20340	429.9	17.2	0.5	300.0	0.6	28		

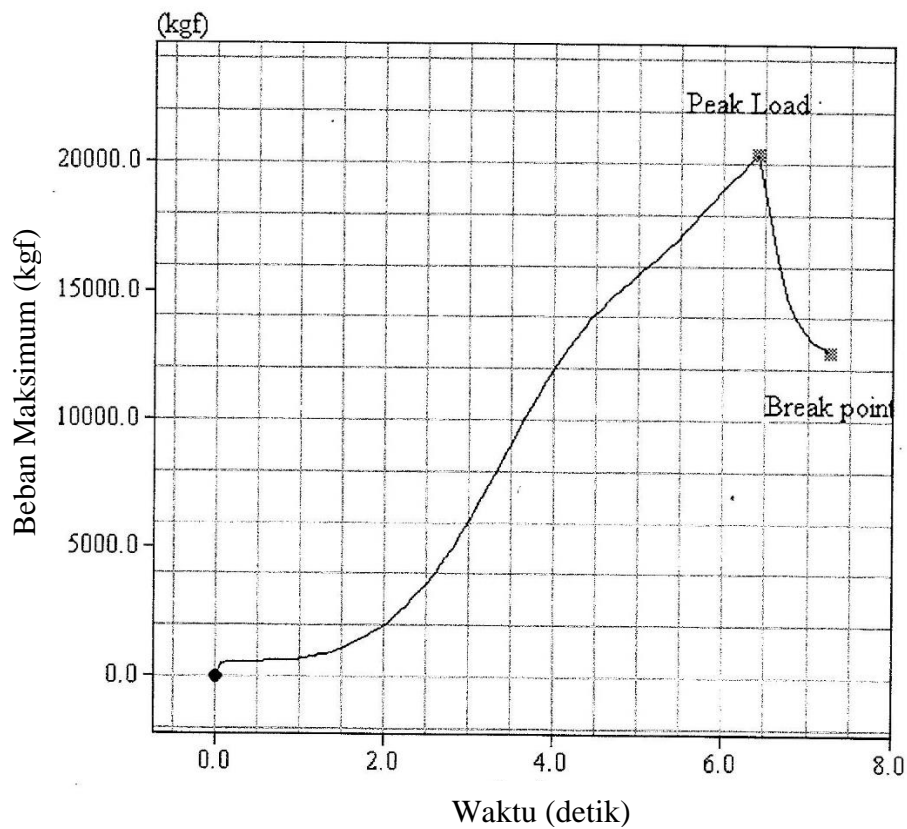


Gambar 37 Hubungan beban maksimum dan waktu (beton normal usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/18/2019			Report No.			N 2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	684.42	18550	385.5	15.3	0.5	300.0	0.6	28		

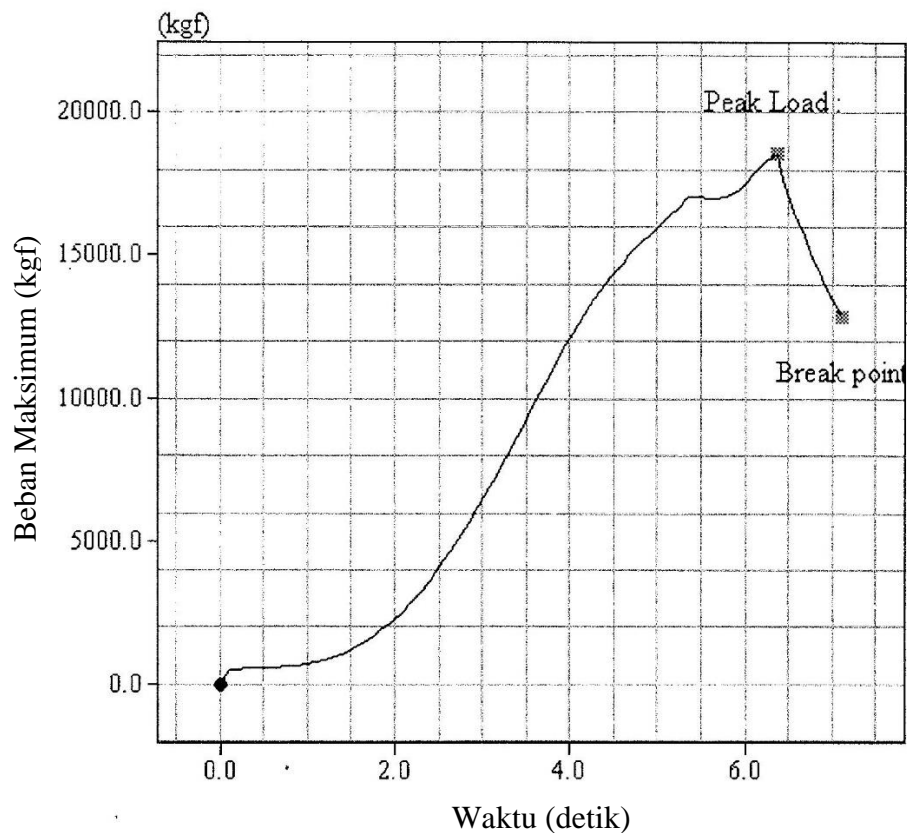


Gambar 38 Hubungan beban maksimum dan waktu (beton normal usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/9/2019			Report No.			N		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	701.21	22440	455.1	18.0	0.5	300.0	0.6	28		

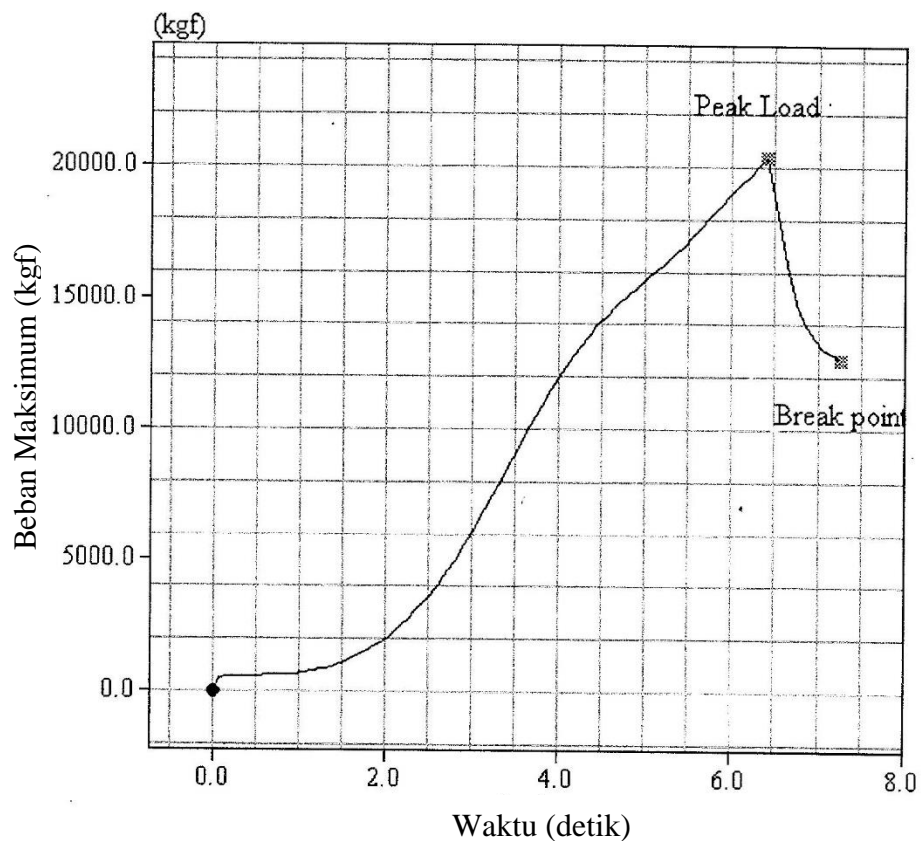


Gambar 39 Hubungan beban maksimum dan waktu (beton normal usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/18/2019			Report No.			SF5%/7/1		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kgf/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	704.97	22140	446.7	17.6	0.5	300.0	0.6	7		

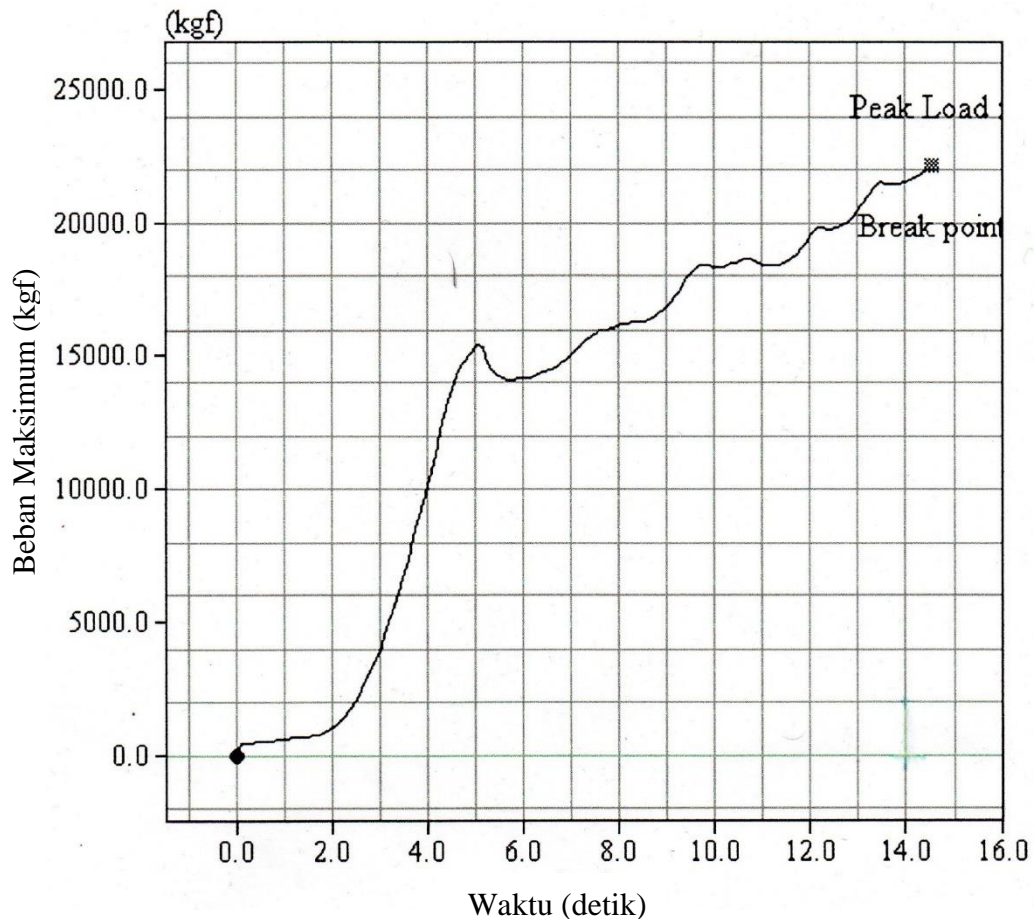


Gambar 40 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 5% usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/18/2019			Report No.			SF5%/7/2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kgf/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	706.86	14620	294.2	11.6	0.5	300.0	0.6	7		

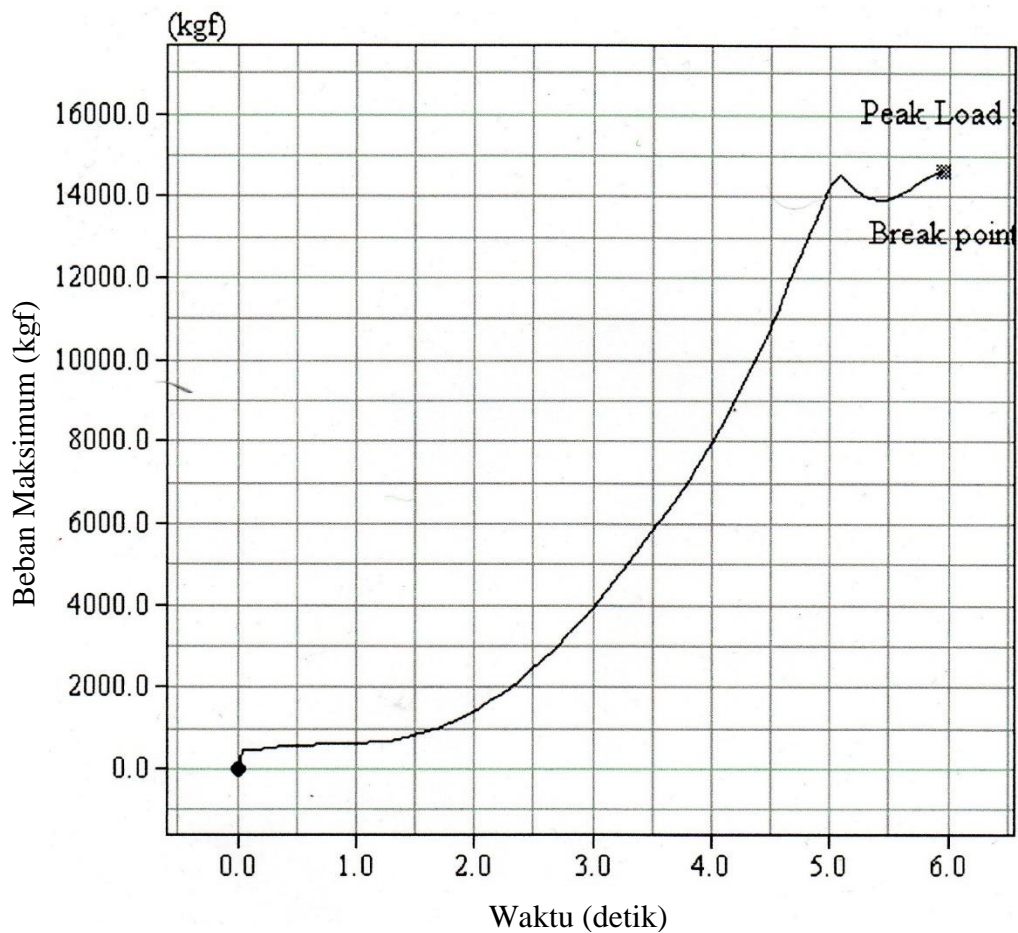


Gambar 41 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 5% usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/18/2019			Report No.			SF5%/7/2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	704.97	16250	327.8	13.0	0.5	300.0	0.6	7		

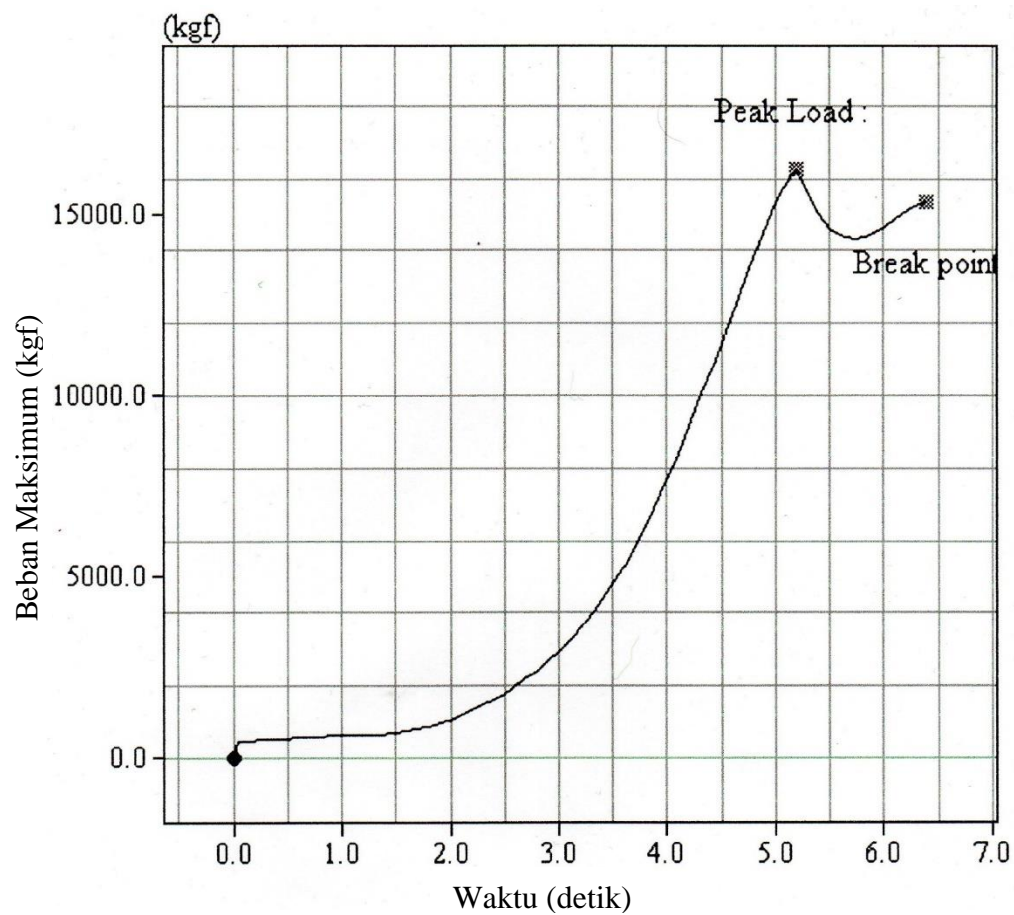


Gambar 42 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 5% usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/01/2019			Report No.			SF 5% /14/1.		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kgf/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	704.50	19520	394.1	15.5	0.5	300.0	0.6	14		

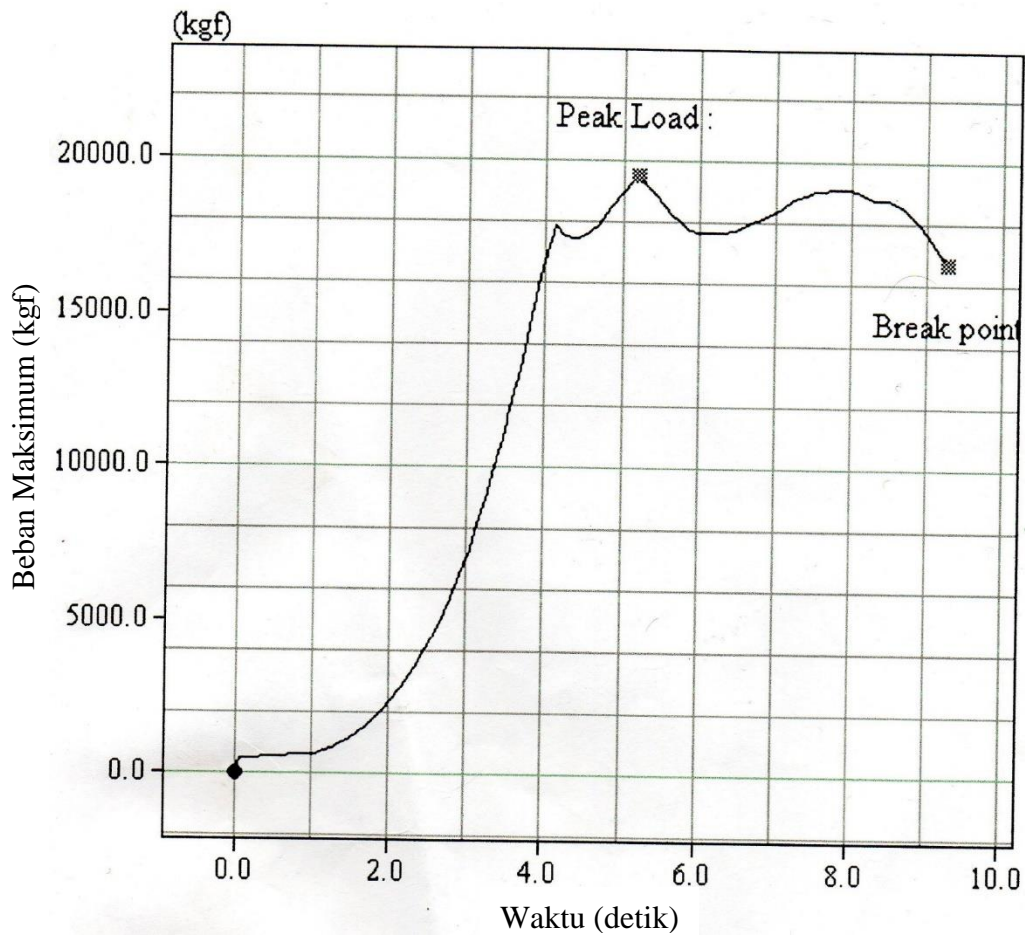


Gambar 43 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 5% usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/01/2019			Report No.			SF 5% /14/2.		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	705.92	17670	356.0	14.1	0.5	300.0	0.6	14		

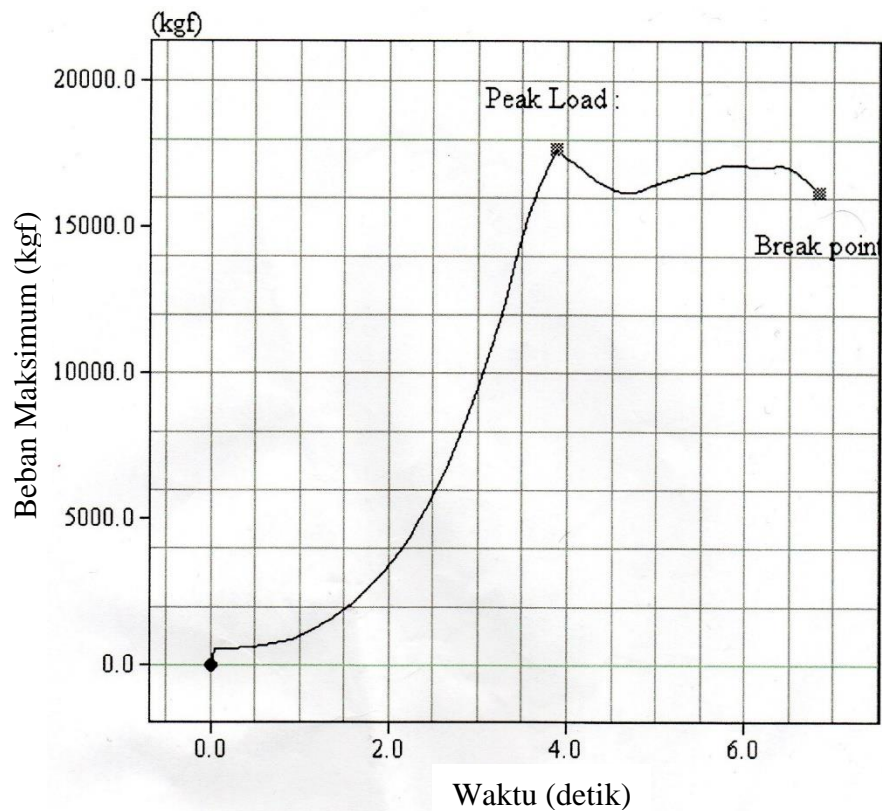


Gambar 44 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 5% usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/01/2019			Report No.			SF 5% /14/3		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	703.56	21670	438.1	17.2	0.5	300.0	0.6	14		

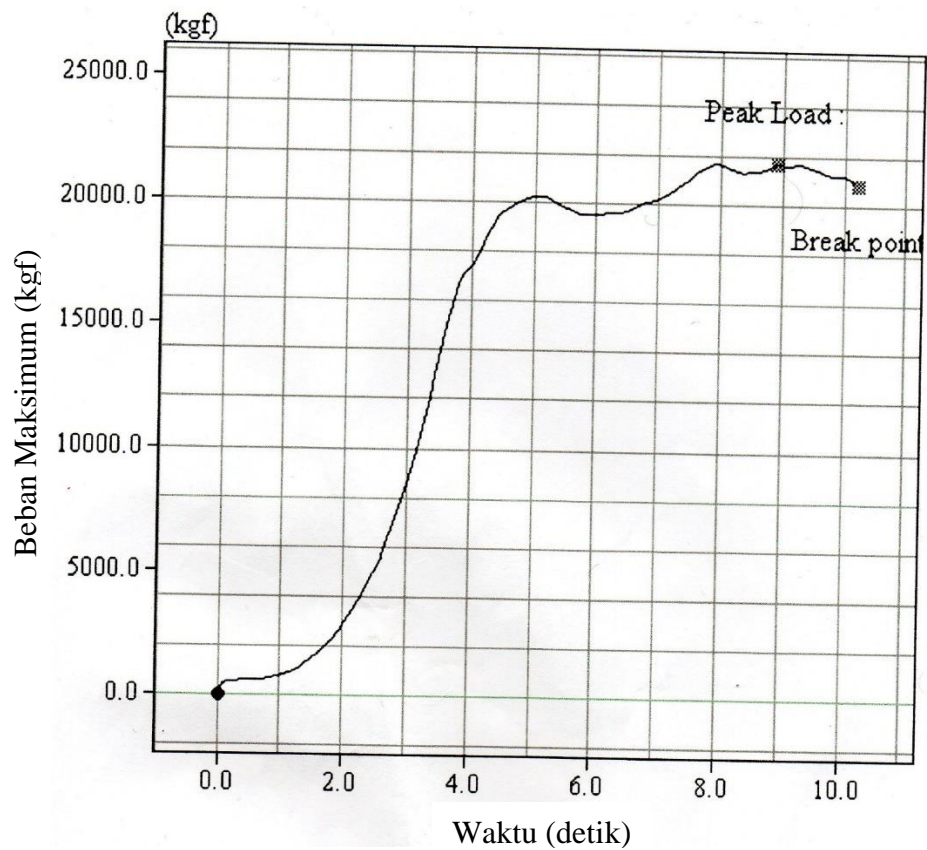


Gambar 45 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 5% usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/08/2019			Report No.			SF 5%/ 28/ 1		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	713.00	25300	504.7	19.9	0.5	300.0	0.6	28		

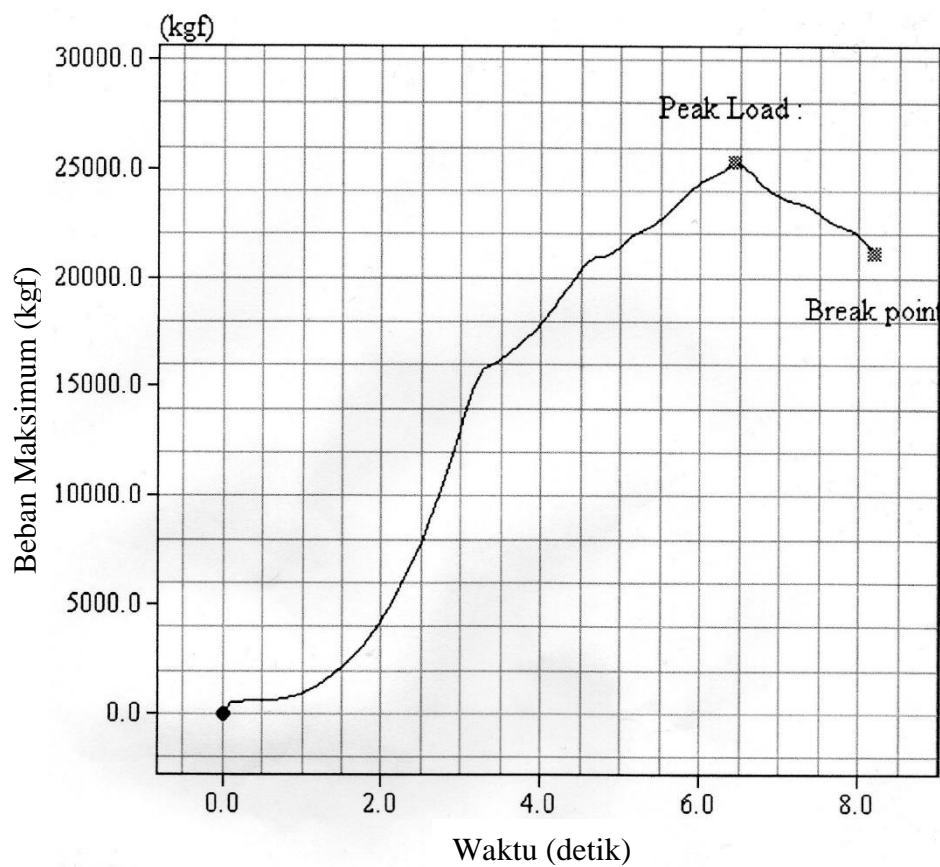


Gambar 46 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 5% usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/08/2019			Report No.			SF 5%/ 28/ 2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kgf/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	706.86	24690	496.8	19.6	0.5	300.0	0.6	28		

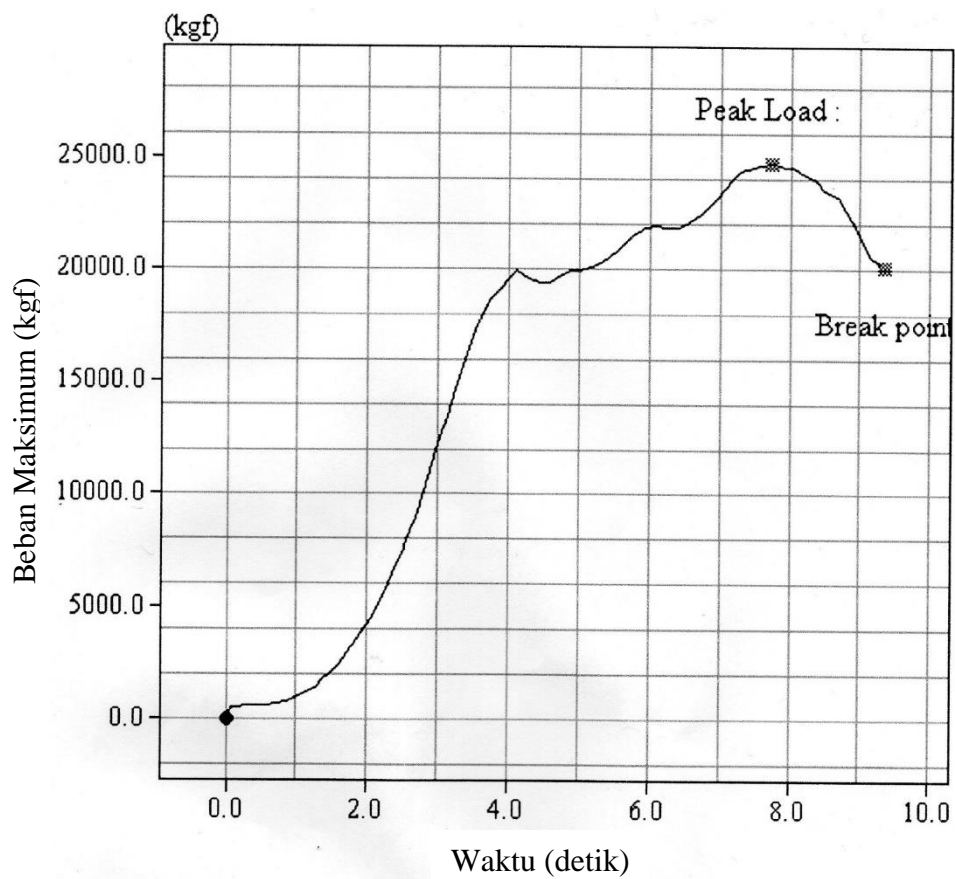


Gambar 47 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 5% usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton									
Manufacturer		Hungta									
Contractor		UMY									
Customer		Lab. JTS. FT.UMY									
Test Date		03/08/2019				Report No.			SF 5%/ 28/ 3		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark	
1	706.86	25020	503.4	19.9	0.5	300.0	0.6	28			

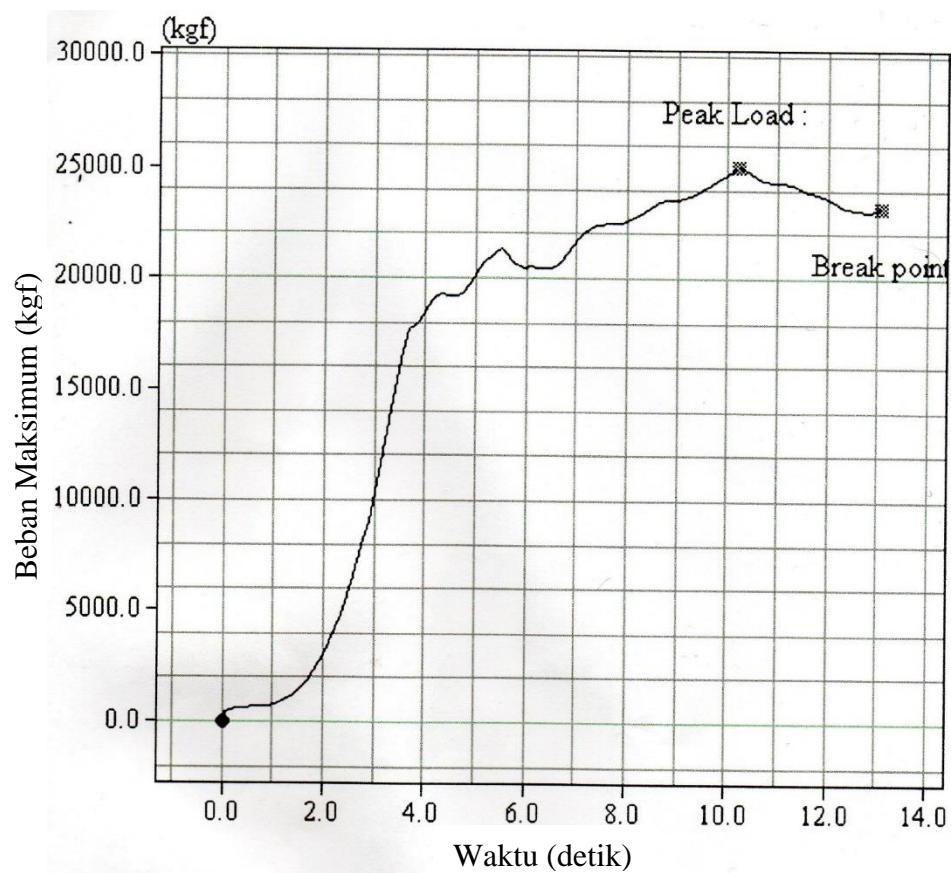


Gambar 48 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 5% usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/13/2019			Report No.			SF 10%/ 7/ 1		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	706.86	13230	266.2	10.5	0.5	300.0	0.6	7		

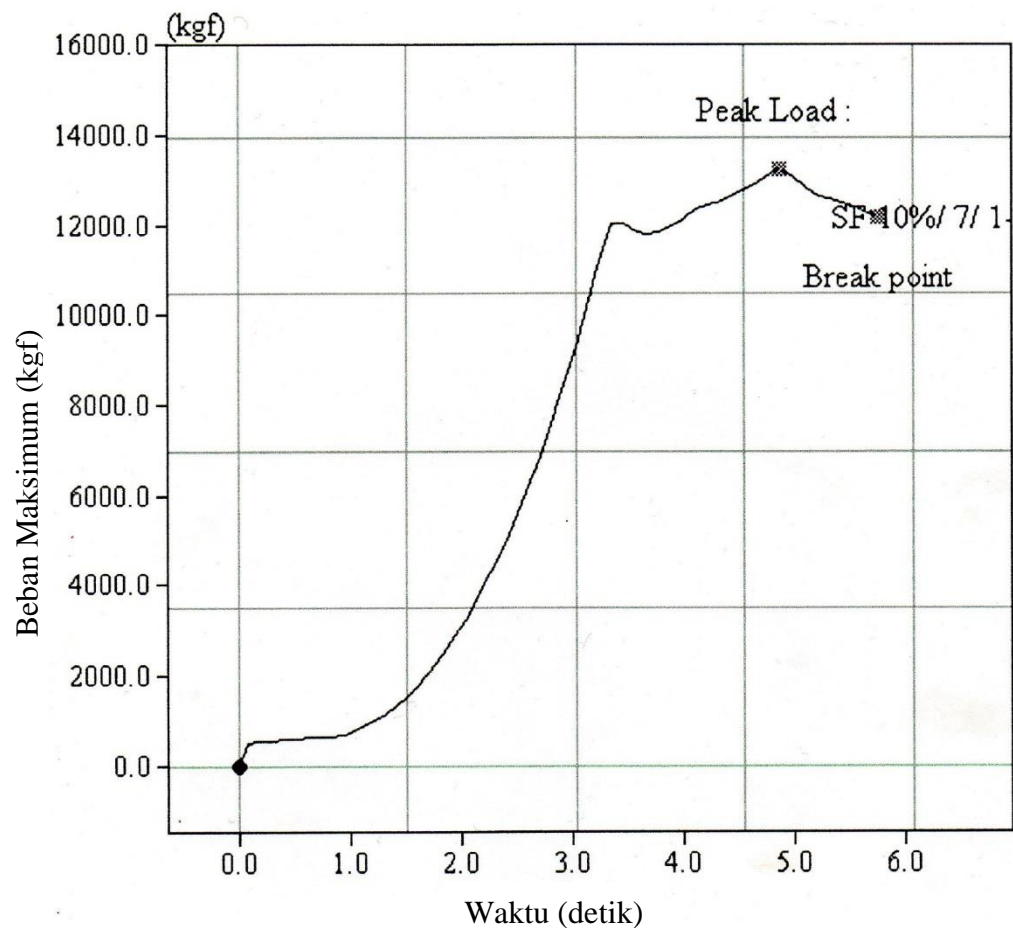


Gambar 49 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 10% usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btm								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/13/2019			Report No.			SF 10%/ 7/ 2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	705.92	14340	288.9	11.4	0.5	300.0	0.6	7		

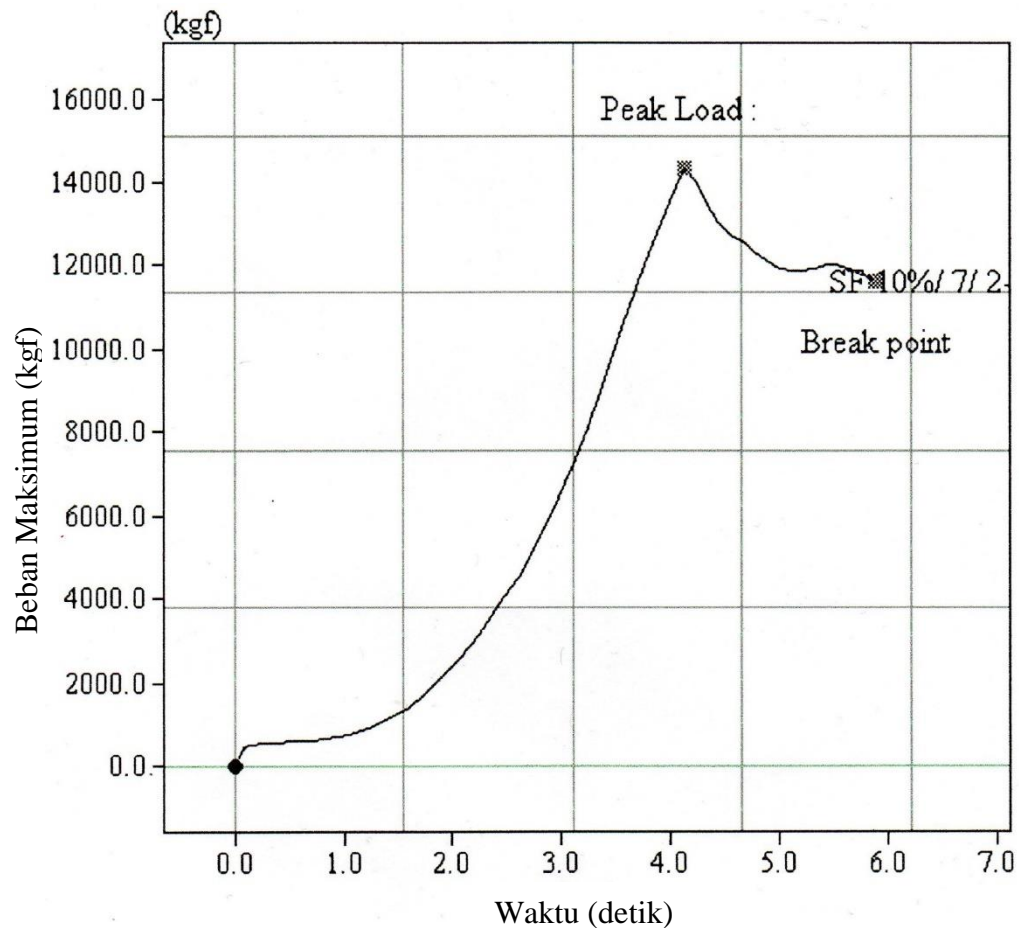


Gambar 50 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 10% usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr Btm								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/13/2019			Report No.			SF 10%/ 7/ 3		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	705.45	11910	240.1	9.5	0.5	300.0	0.6	7		

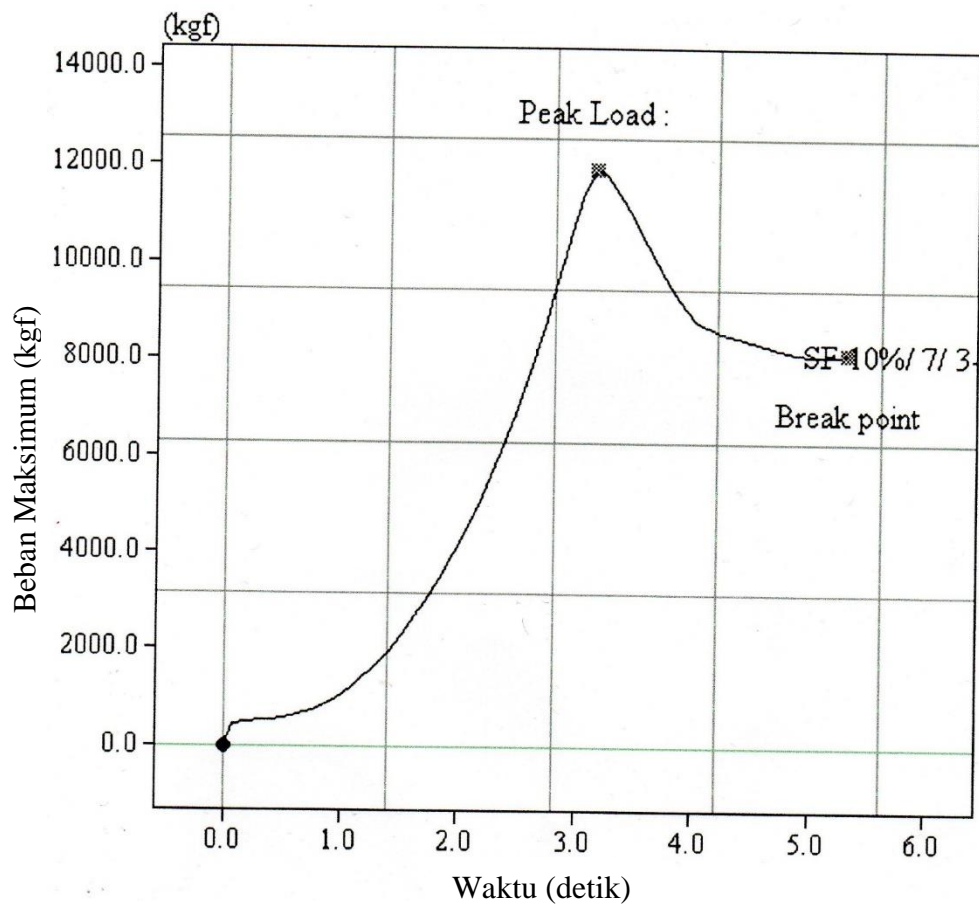


Gambar 51 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 10% usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/12/2019			Report No.			SF 10%/14/1		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kgf/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	704.97	19980	403.1	16.0	0.5	300.0	0.6	14		

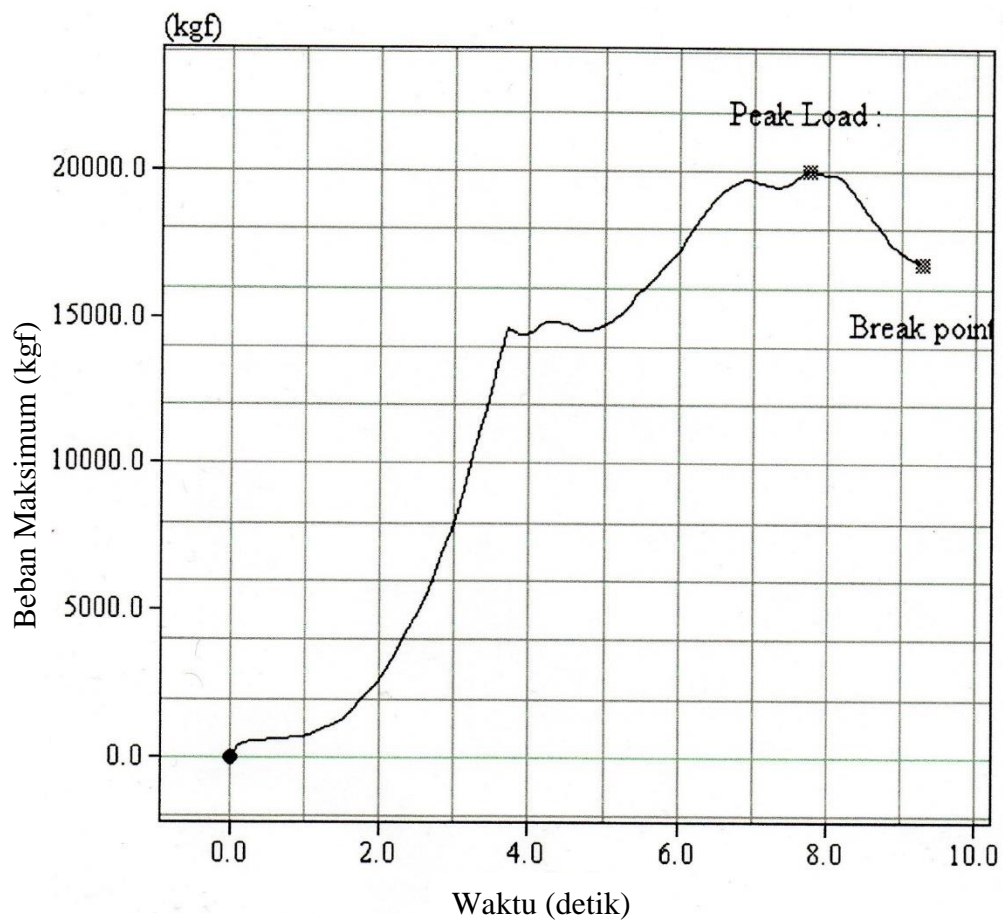


Gambar 52 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 10% usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr Btm								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/12/2019			Report No.			SF 10%/14/2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kgf/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	708.27	17090	343.2	13.6	0.5	300.0	0.6	14		

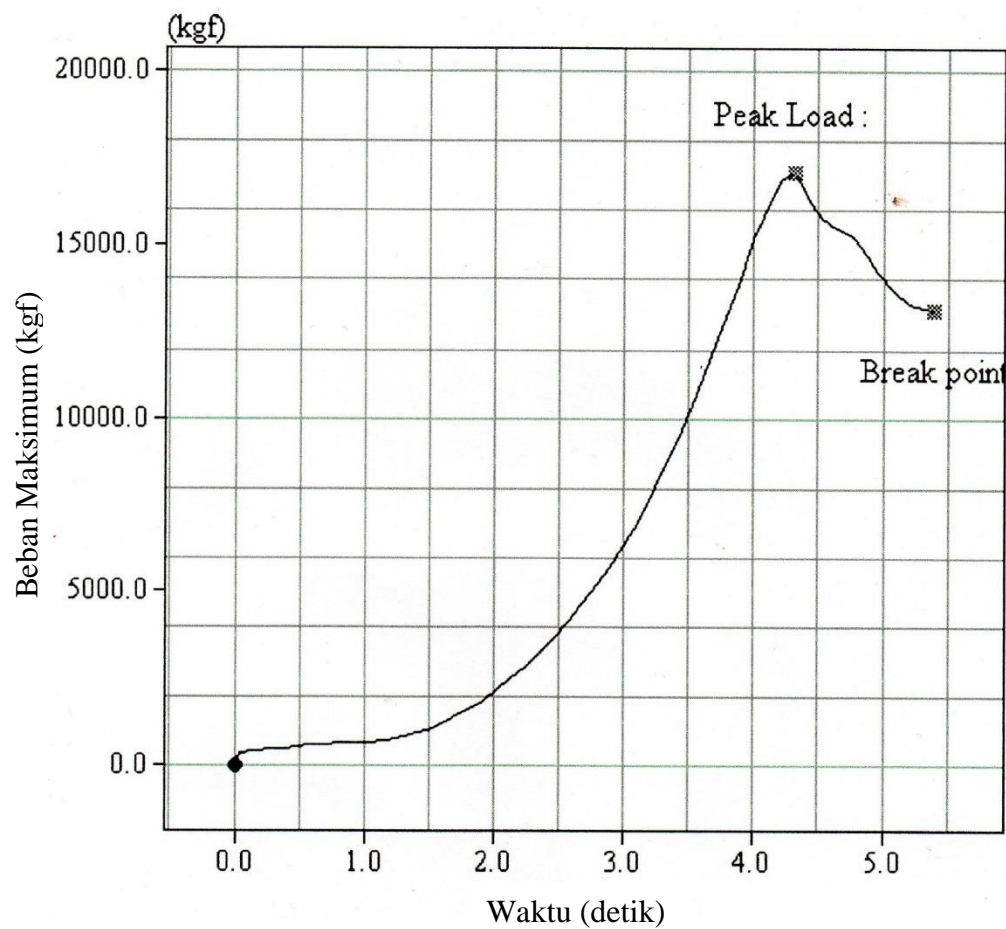


Gambar 53 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 10% usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btm								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/12/2019			Report No.			SF 10%/14/3		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	710.63	18590	372.1	14.7	0.5	300.0	0.6	14		

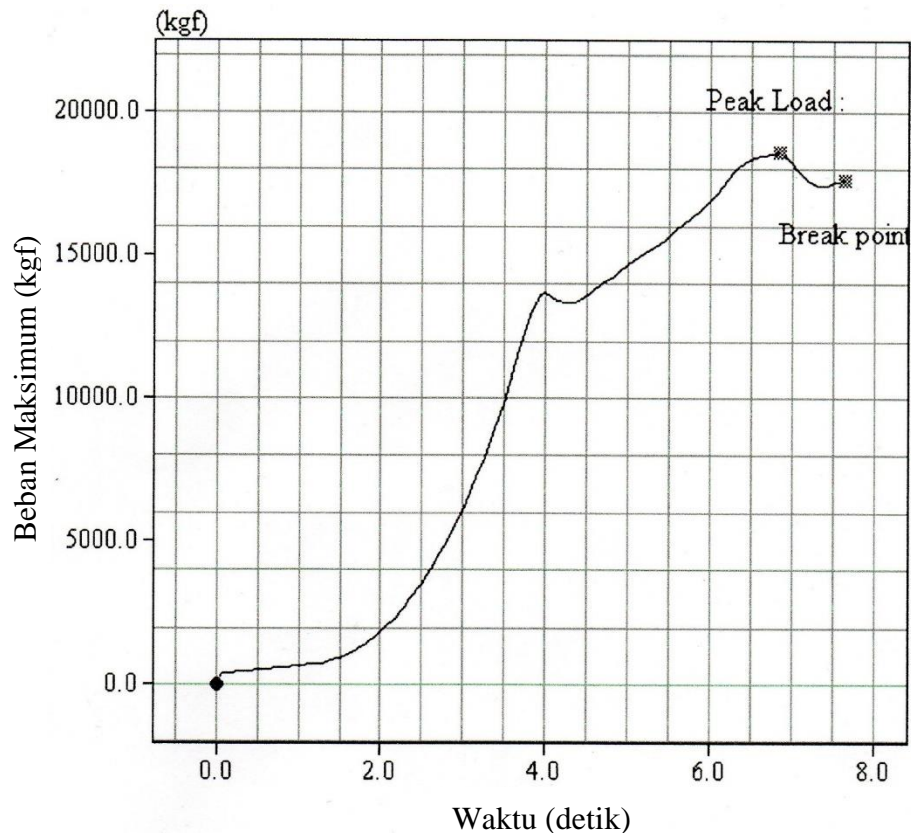


Gambar 54 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 10% usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/01/2019			Report No.			SF 10% /28/1		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	710.16	18330	367.1	14.5	0.5	300.0	0.6	28		

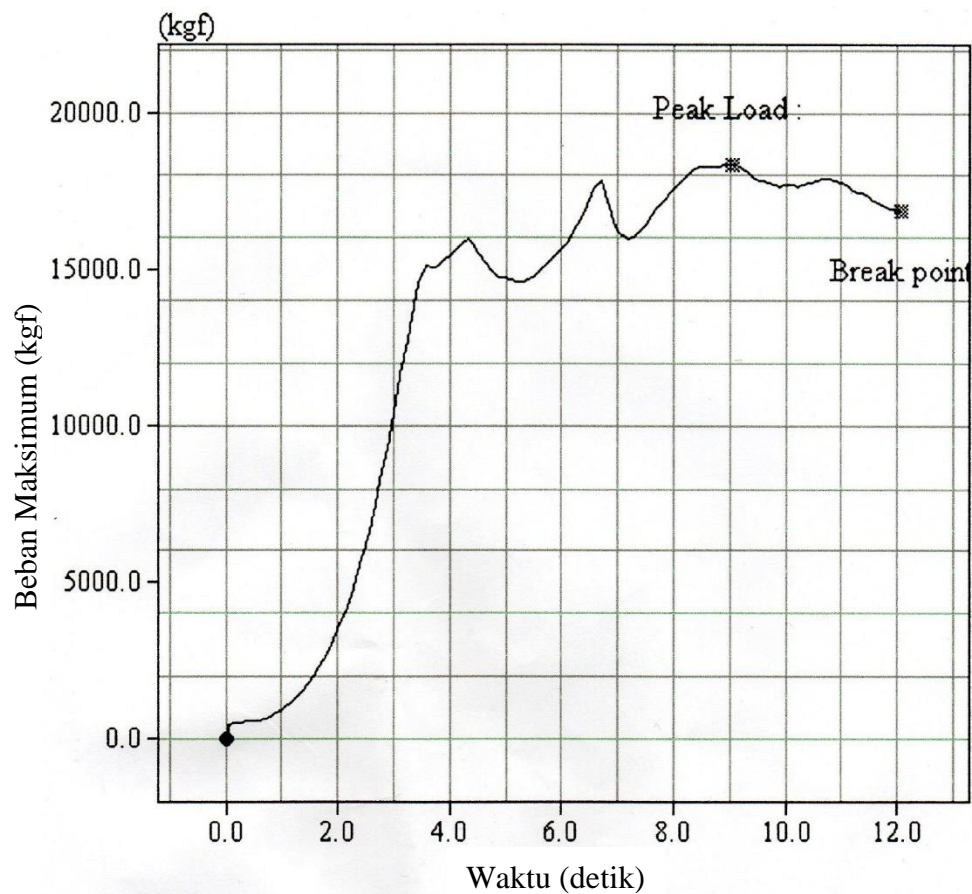


Gambar 55 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 10% usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/01/2019			Report No.			SF 10% /28/2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	712.05	23360	466.6	18.4	0.5	300.0	0.6	28		

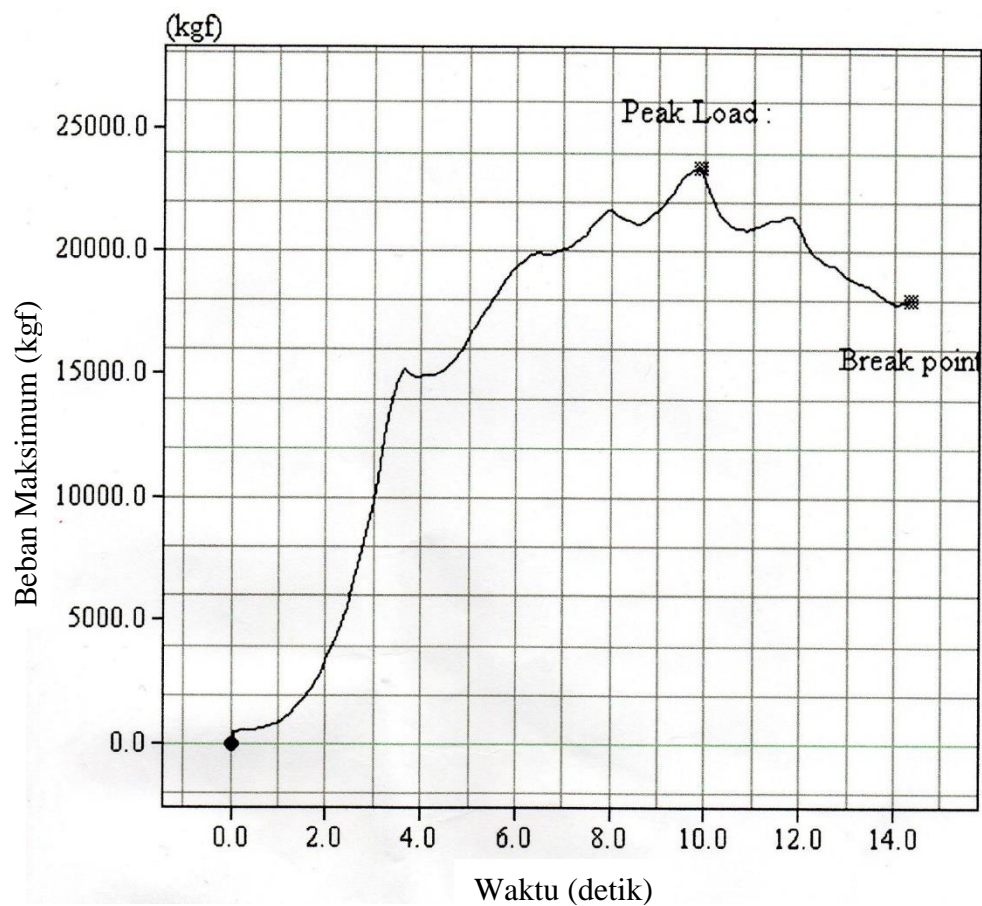


Gambar 56 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 10% usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/01/2019			Report No.			SF 10% /28/3		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	704.50	19750	398.7	15.7	0.5	300.0	0.6	28		

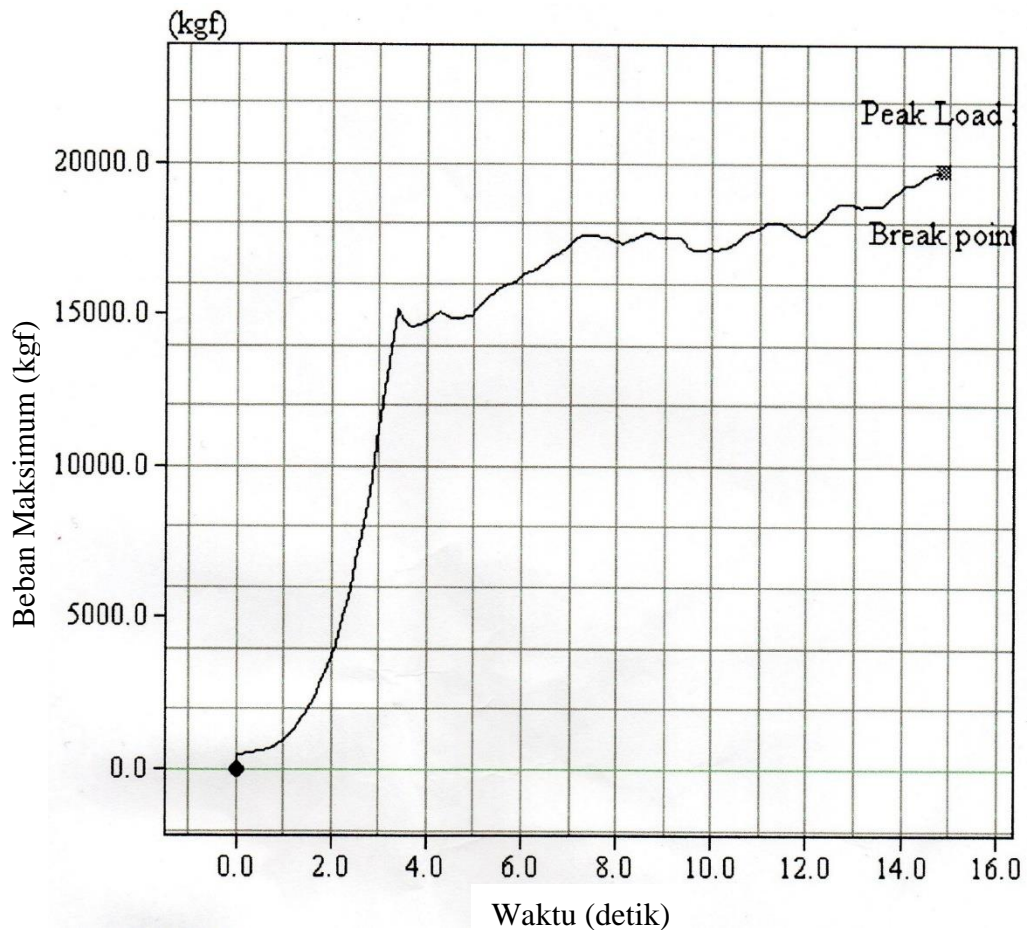


Gambar 57 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 10% usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/12/2019			Report No.			SF 15%/7/1		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kgf/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	711.58	16300	325.8	12.8	0.5	300.0	0.6	7		

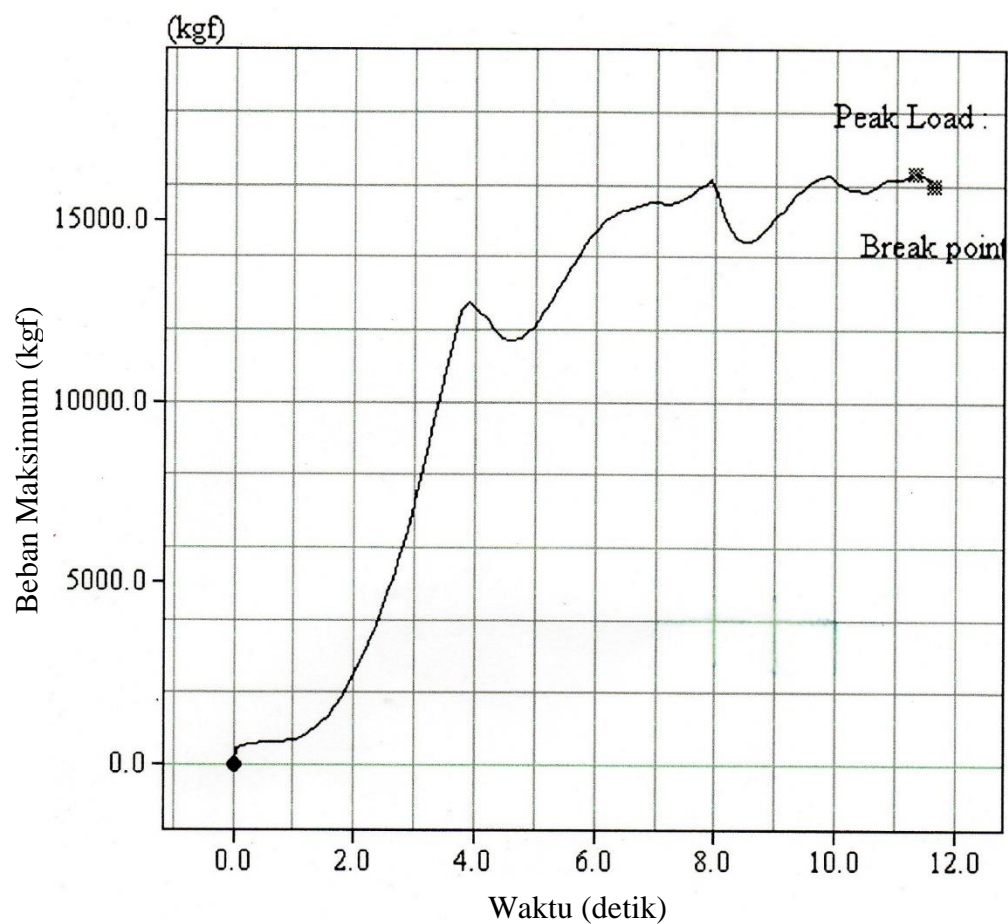


Gambar 58 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 15% usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/12/2019			Report No.			SF 15%/7/2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kgf/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	704.03	11820	238.8	9.5	0.5	300.0	0.6	7		

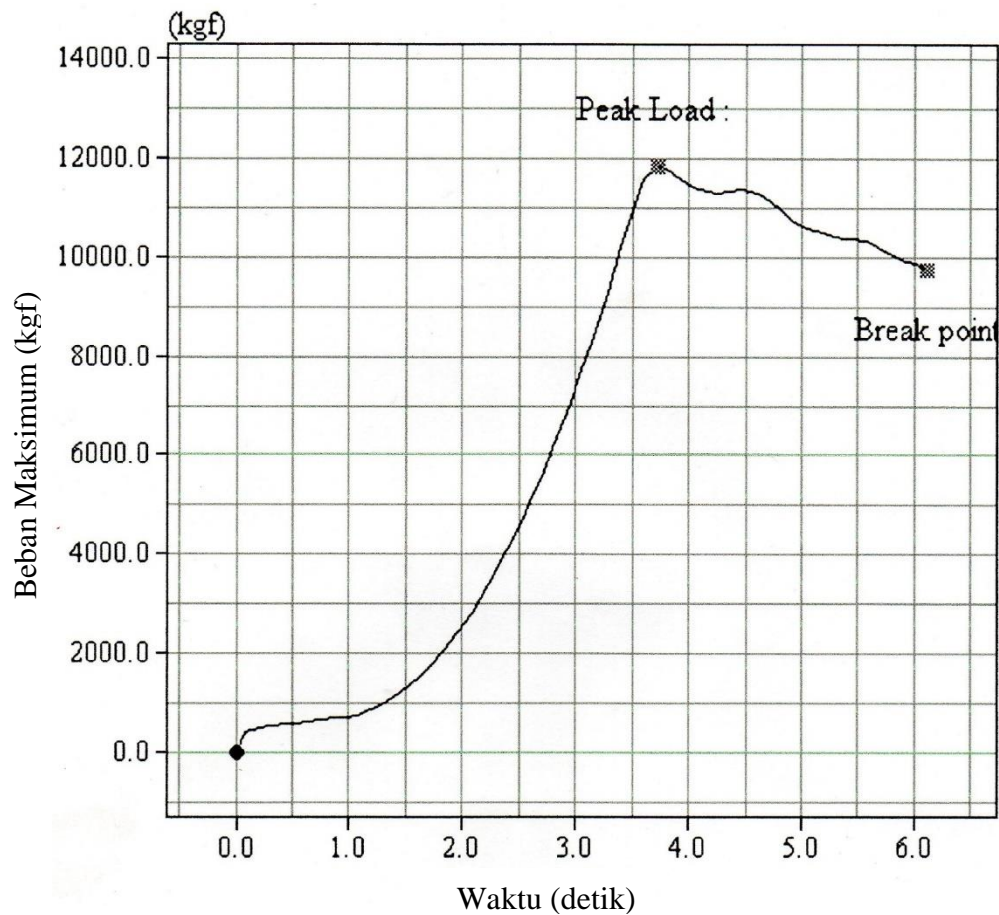


Gambar 59 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 15% usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/12/2019			Report No.			SF 15%/7/3		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	704.97	15340	309.5	12.2	0.5	300.0	0.6	7		

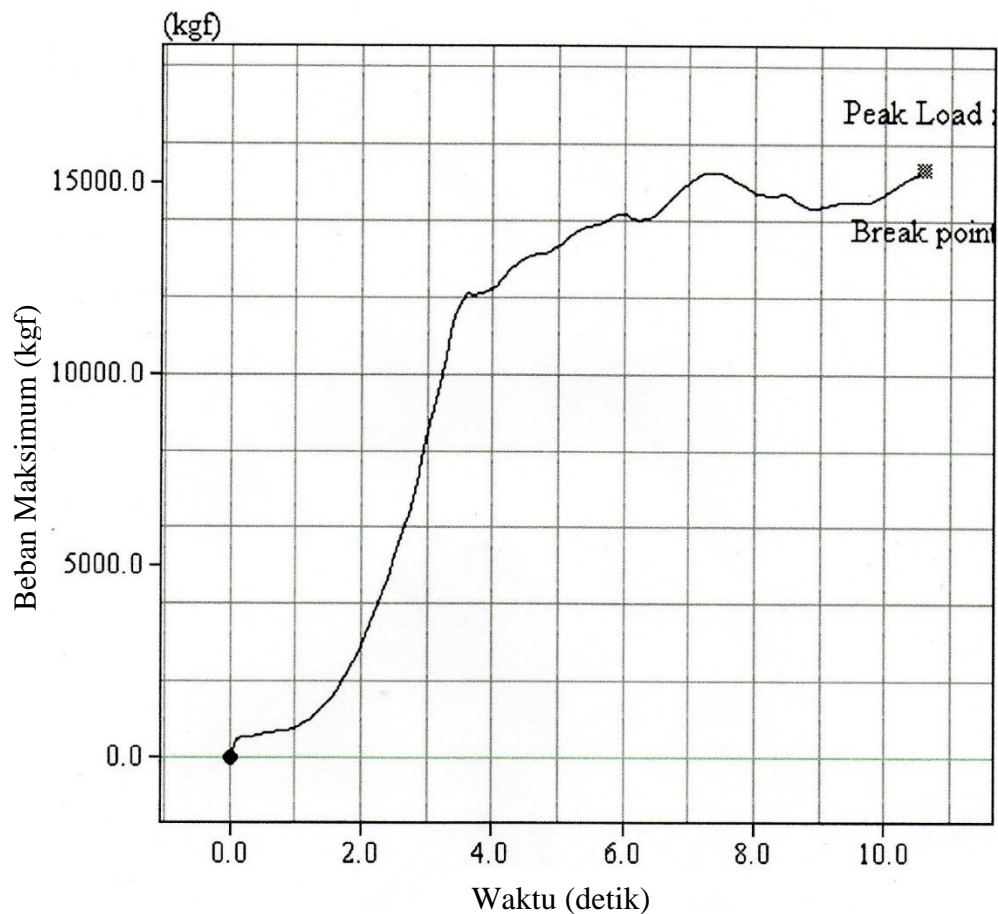


Gambar 60 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 15% usia 7 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/13/2019			Report No.			SF 15%/ 14/ 1		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	708.27	16180	324.9	12.8	0.5	300.0	0.6	14		

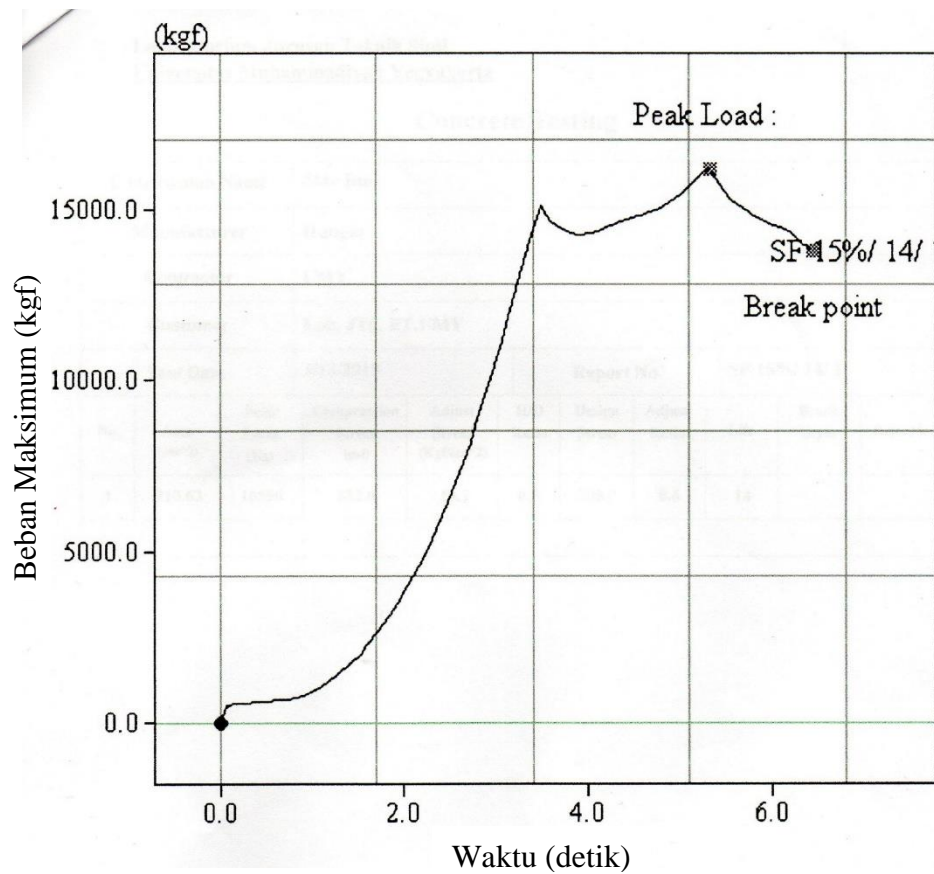


Gambar 61 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 15% usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Sldr Btn								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/13/2019			Report No.			SF 15%/ 14/ 2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	710.63	16590	332.0	13.1	0.5	300.0	0.6	14		

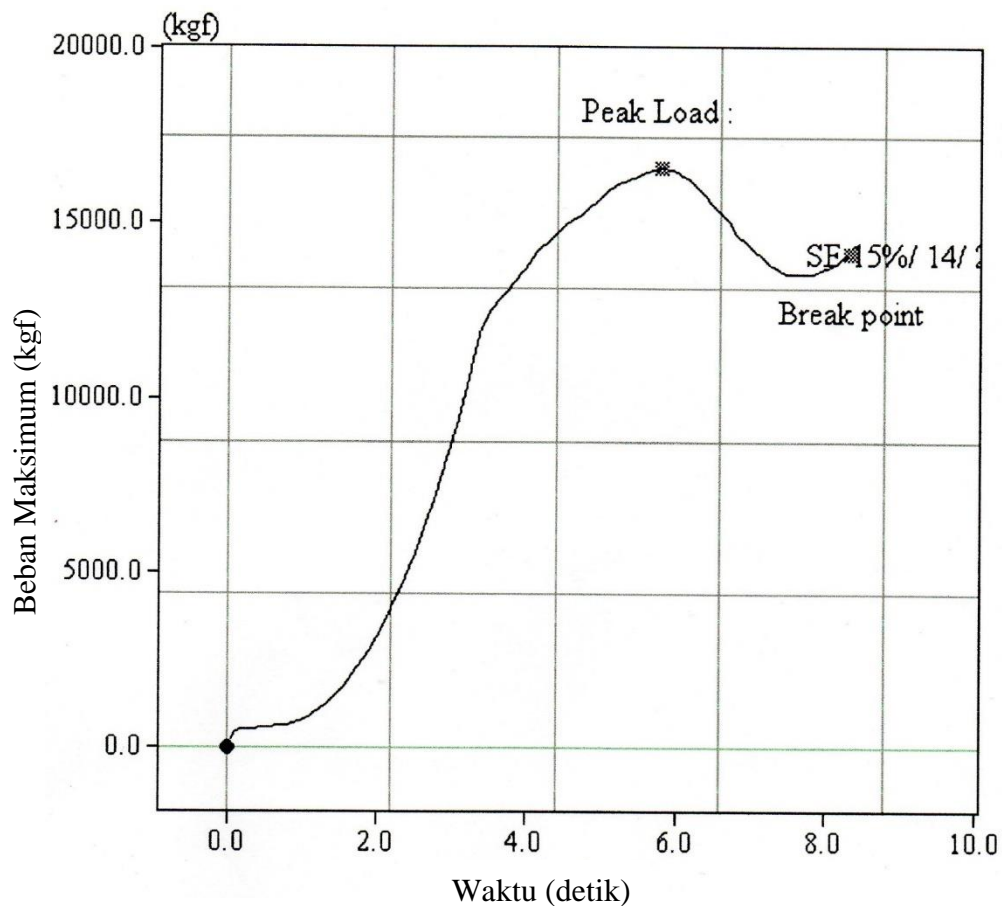


Gambar 62 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 15% usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr Btm								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		3/13/2019			Report No.			SF 15%/ 14/ 3		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	709.69	15710	314.8	12.4	0.5	300.0	0.6	14		

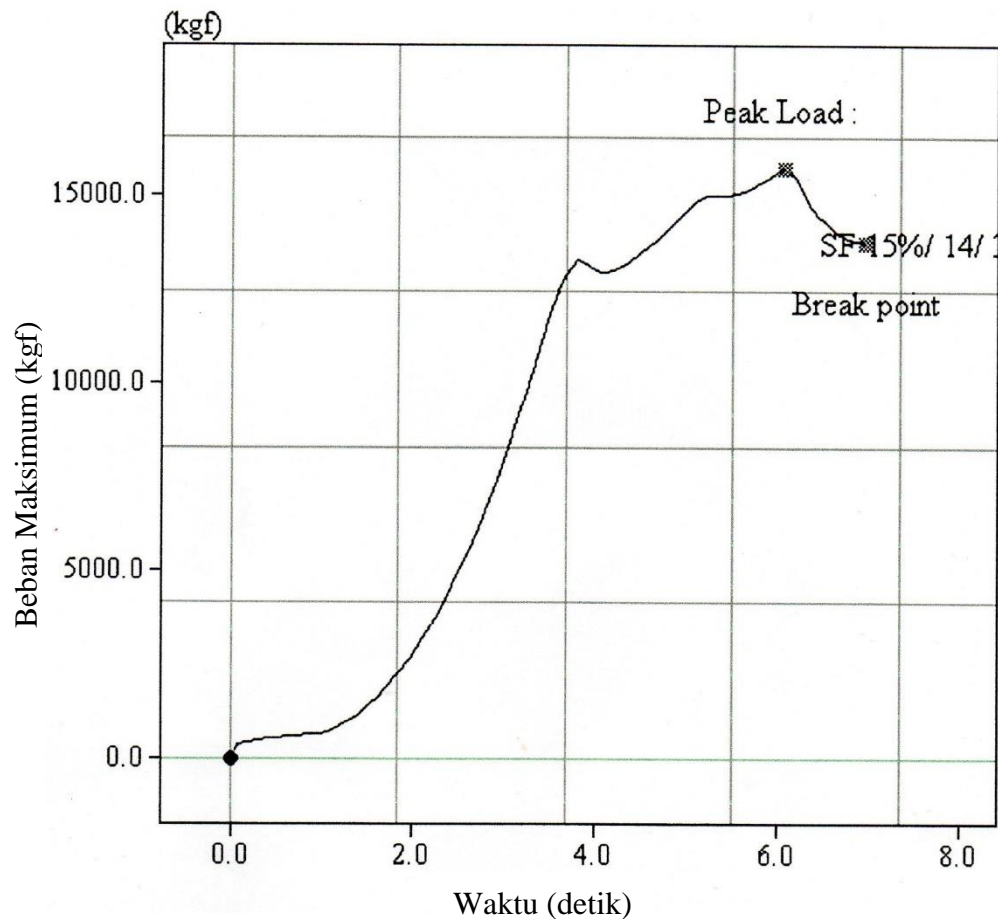


Gambar 63 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 15% usia 14 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/01/2019			Report No.			SF 15% /28/1		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	711.58	15820	316.2	12.5	0.5	300.0	0.6	28		

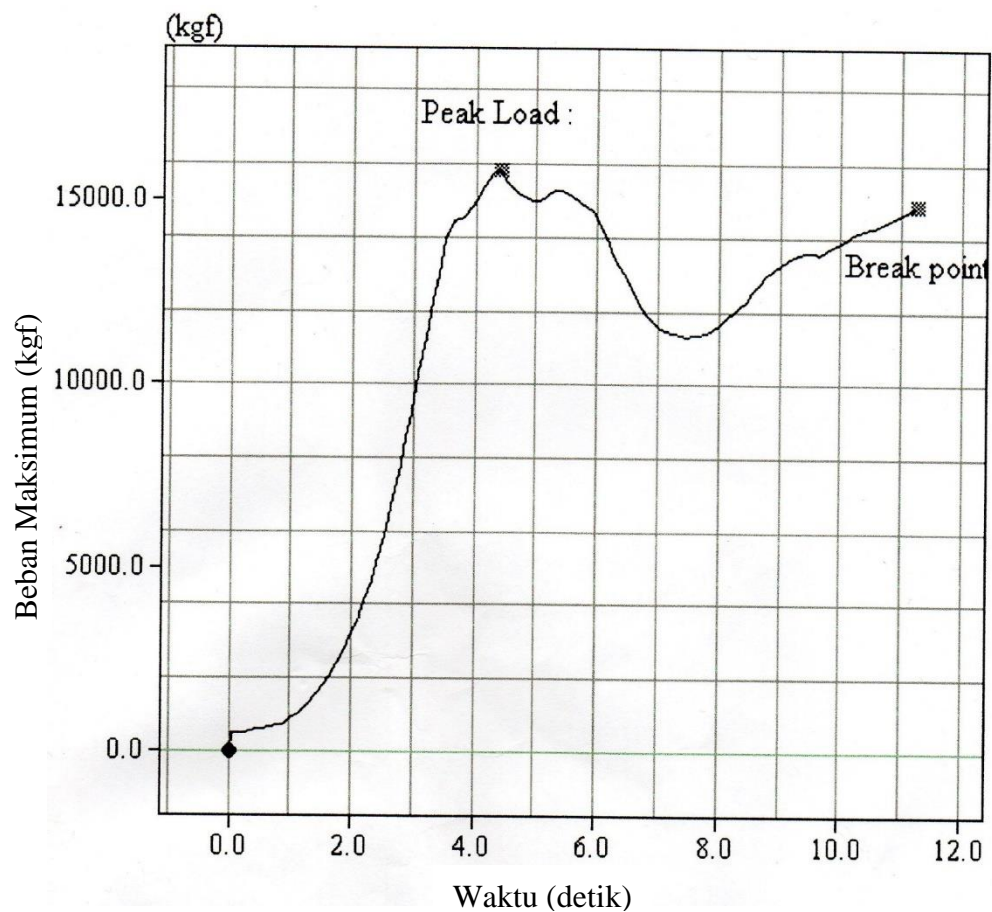


Gambar 64 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 15% usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/01/2019			Report No.			SF 15% /28/2		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	711.58	17650	352.8	13.9	0.5	300.0	0.6	28		

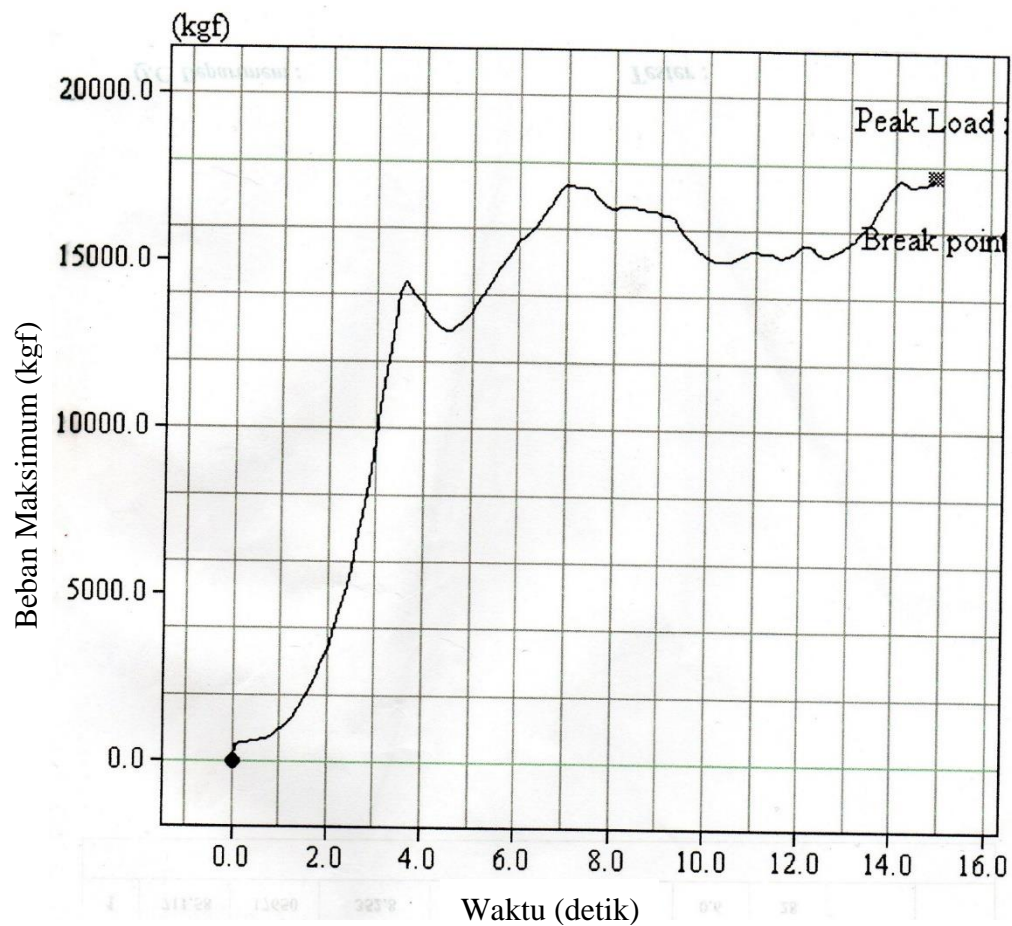


Gambar 65 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 15% usia 28 hari)

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Concrete Testing

Construction Name		Slidr beton								
Manufacturer		Hungta								
Contractor		UMY								
Customer		Lab. JTS. FT.UMY								
Test Date		03/01/2019			Report No.			SF 15% /28/3		
No.	Area (cm ²)	Peak Force (Kg)	Compression Stress (psi)	Adjust Stress (Kg/cm ²)	H/D Ratio	Design Stress	Adjust Ratio	Life	Break Style	Remark
1	704.50	17440	352.1	14.0	0.5	300.0	0.6	28		

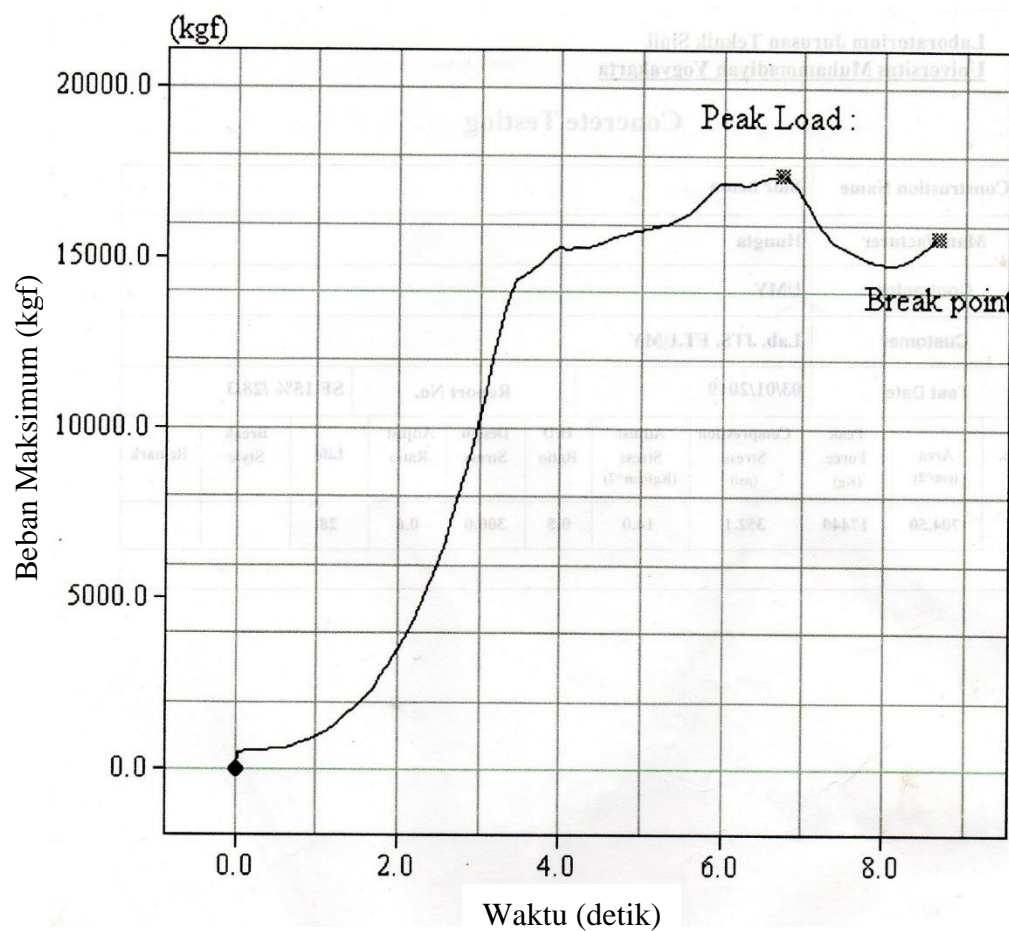

Gambar 66 Hubungan beban maksimum dan waktu (*silica fume* 15% usia 28 hari)